

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации



"23" июня 2014 г.

АКТ № 000951 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/022

По адресу: **г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Е корп.5** **жилая часть**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г.

в следующем

составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	28507	Q= 5710,84 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРН-80	988	M1= 1058559,2 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРН-80	990	M2= 1045198,54 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	11500/11500А	Траб.= 24170,1 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
ВИС.Т	28507	Q= 2974,3Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРН-40	683	V1= 163595,82 м ³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРН-40	1101	V2= 122752,95 м ³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	12080/12080А	Траб.= 31719,19 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
ТПТ-1	2736		трубопровод ХВС	25.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04

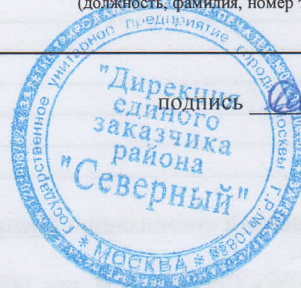

подпись

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

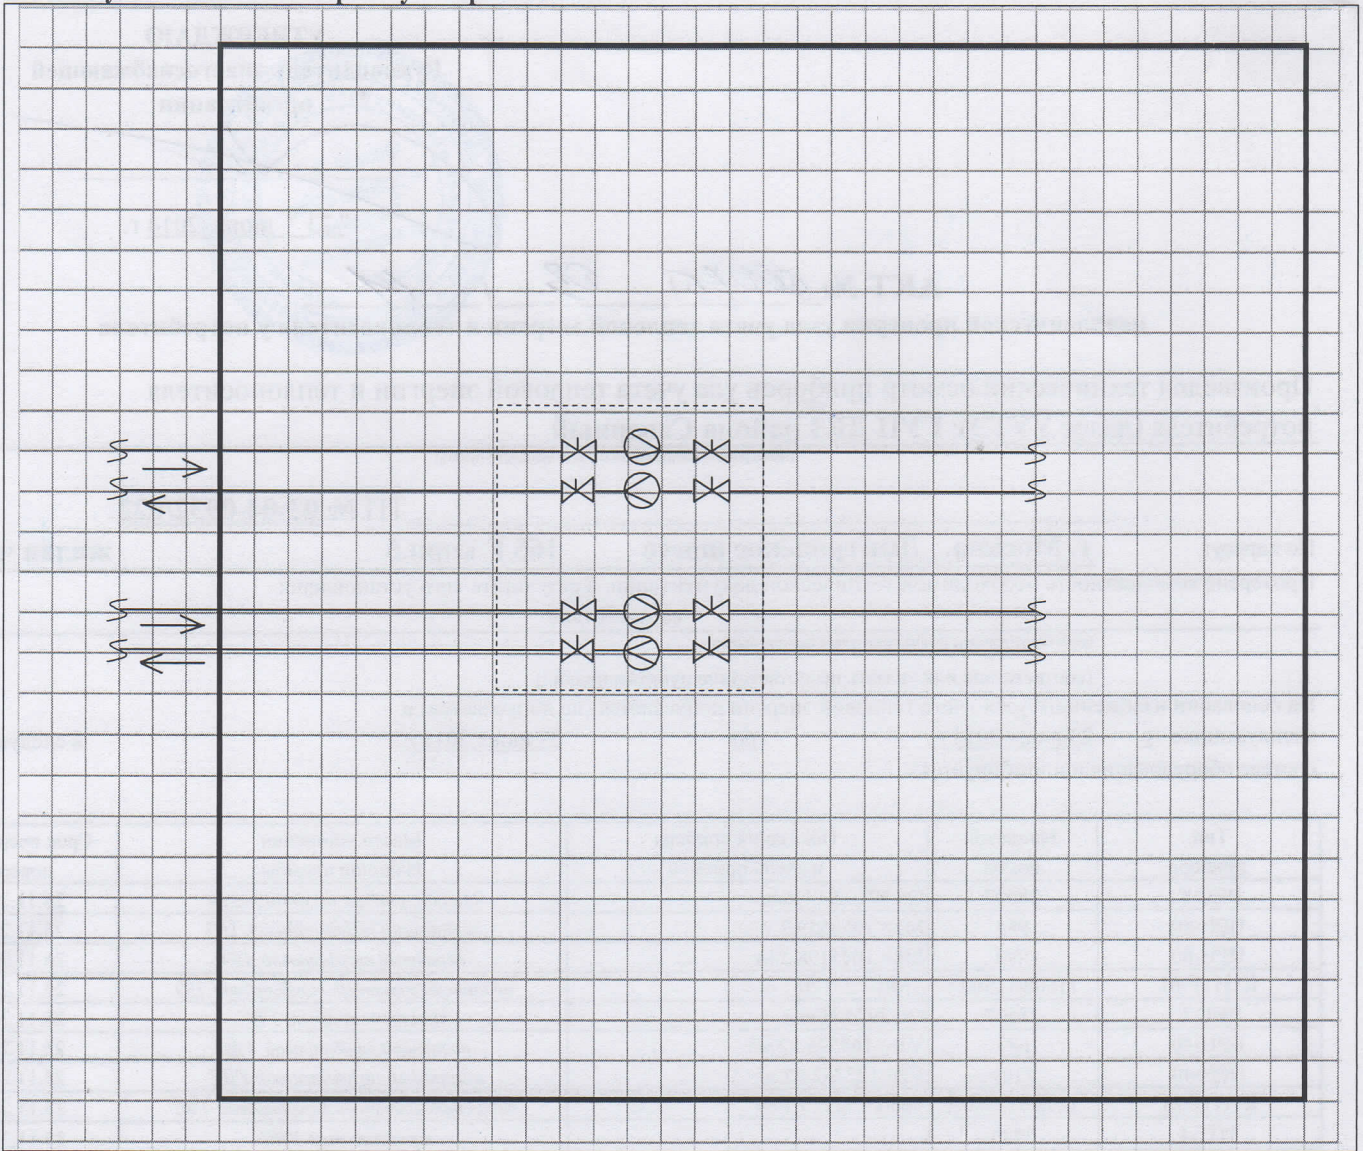



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик;  - расходомер;  - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть
 (перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
 (должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
 тел.: 8(495)975-71-04



М.П.