

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель энергоснабжающей
организации



"23" июня 2014 г.

АКТ № 000461 03

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/022

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Е корп.6 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	07868	Q= 5603,14 Гкал.	теплосчетчик на отопление	18.06.2018
ПРН-100	267	M1= 690104,57 т	подающий трубопровод ЦО	18.06.2018
ПРН-100	139	M2= 686397,74 т	обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
КТПТР-01	13451/А	Траб.= 13249,31 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
ВИС.Т	07878	Q= 1759,45 Гкал.	теплосчетчик на ГВС 1	18.06.2018
ПРН-50	341	V1= 179354,47 м³	подающий трубопровод ГВС 1	18.06.2018
ПРН-50	346	V2= 158654,94 м³	обратный трубопровод ГВС 1	18.06.2018
КТПТР-01	13420/А	Траб.= 22598,89 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 1	18.06.2018
ТПТ-1	4345		трубопровод ХВС 1	18.06.2018
ВИС.Т	7888	Q= 1758,49 Гкал.	теплосчетчик на ГВС 2	18.06.2018
ПРН-50	389	V1= 86268,3 м³	подающий трубопровод на ГВС 2	18.06.2018
ПРН-50	358	V2= 66459,28 м³	обратный трубопровод на ГВС 2	18.06.2018
КТПТР-01	13382/А	Траб.= 23081,68 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 2	18.06.2018
ТПТ-1	2320		трубопровод ХВС 2	18.06.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Госэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

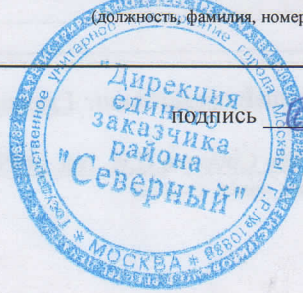

подпись

М.П.

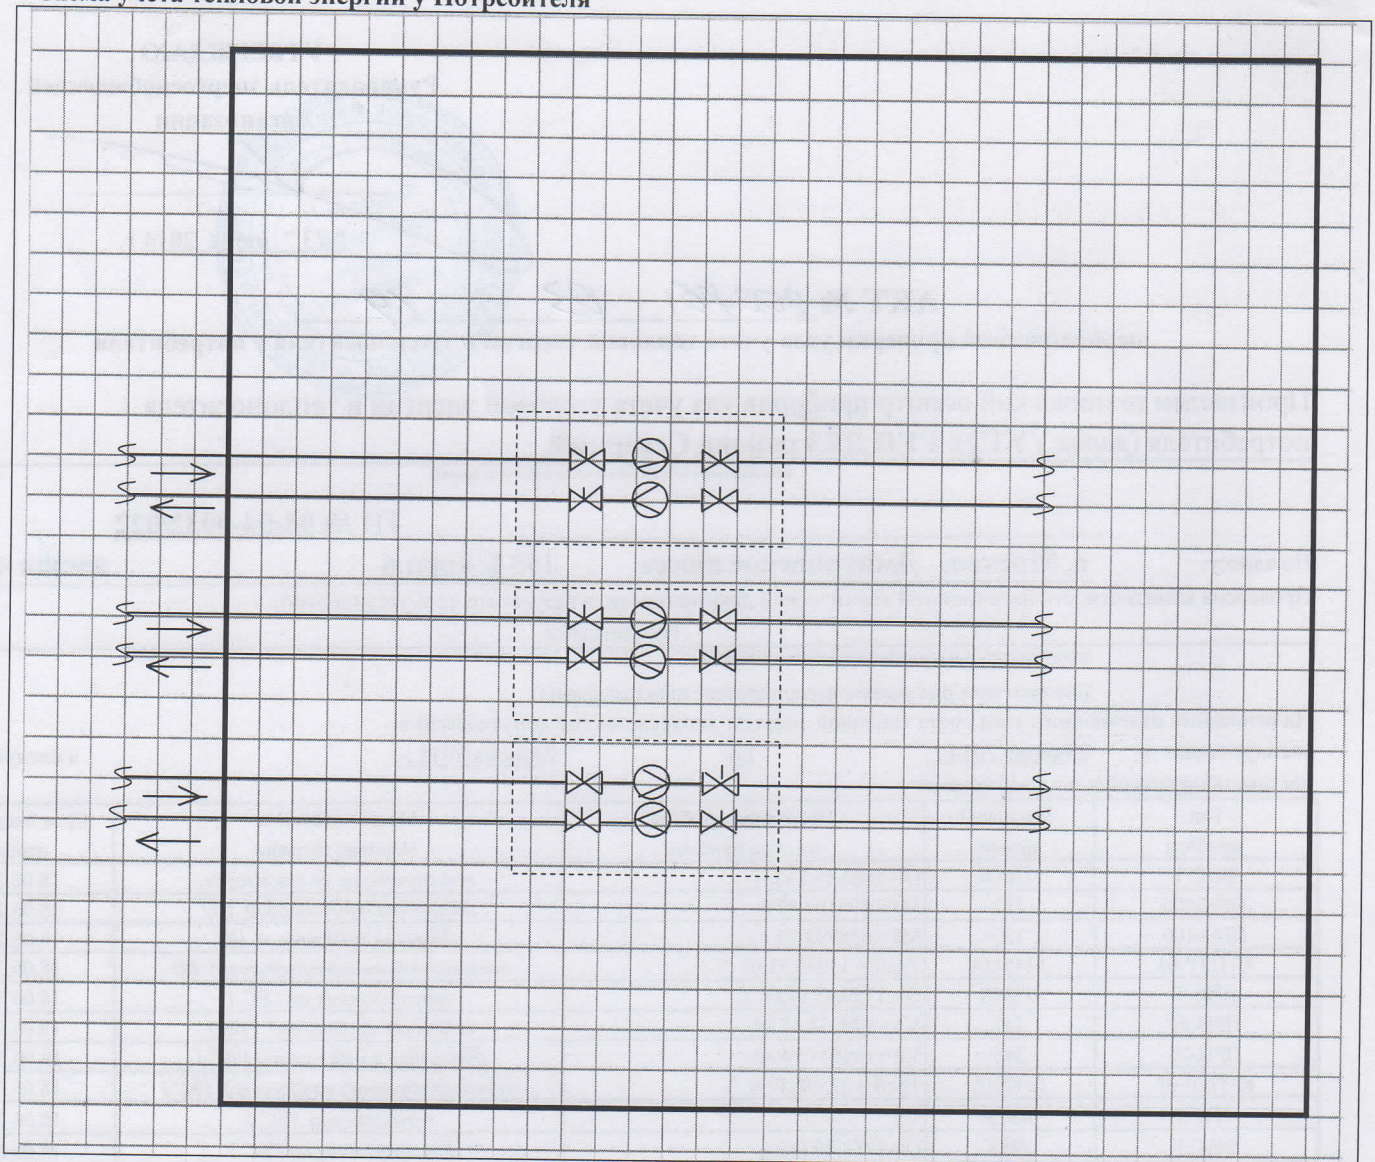

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
Тел.: 8(499)975-71-04



М.П.