

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



АКТ № 00449 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):  
**ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"**

ТП № 03-04-201

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 1 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по " 09 " июля 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	74034	Q= 7364,79 Гкал.	<i>теплосчетчик на отопление</i>	30.05.2018
ПП-1	744	M1= 1387457,52 т	<i>подающий трубопровод ЦО</i>	30.05.2018
ПП-2	675	M2= 1382299,43 т	<i>обратный трубопровод ЦО</i>	30.05.2018
КТПТР-01	6576/6576А	Траб.= 38576,27 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ЦО</i>	30.05.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись





Схема учета тепловой энергии у Потребителя

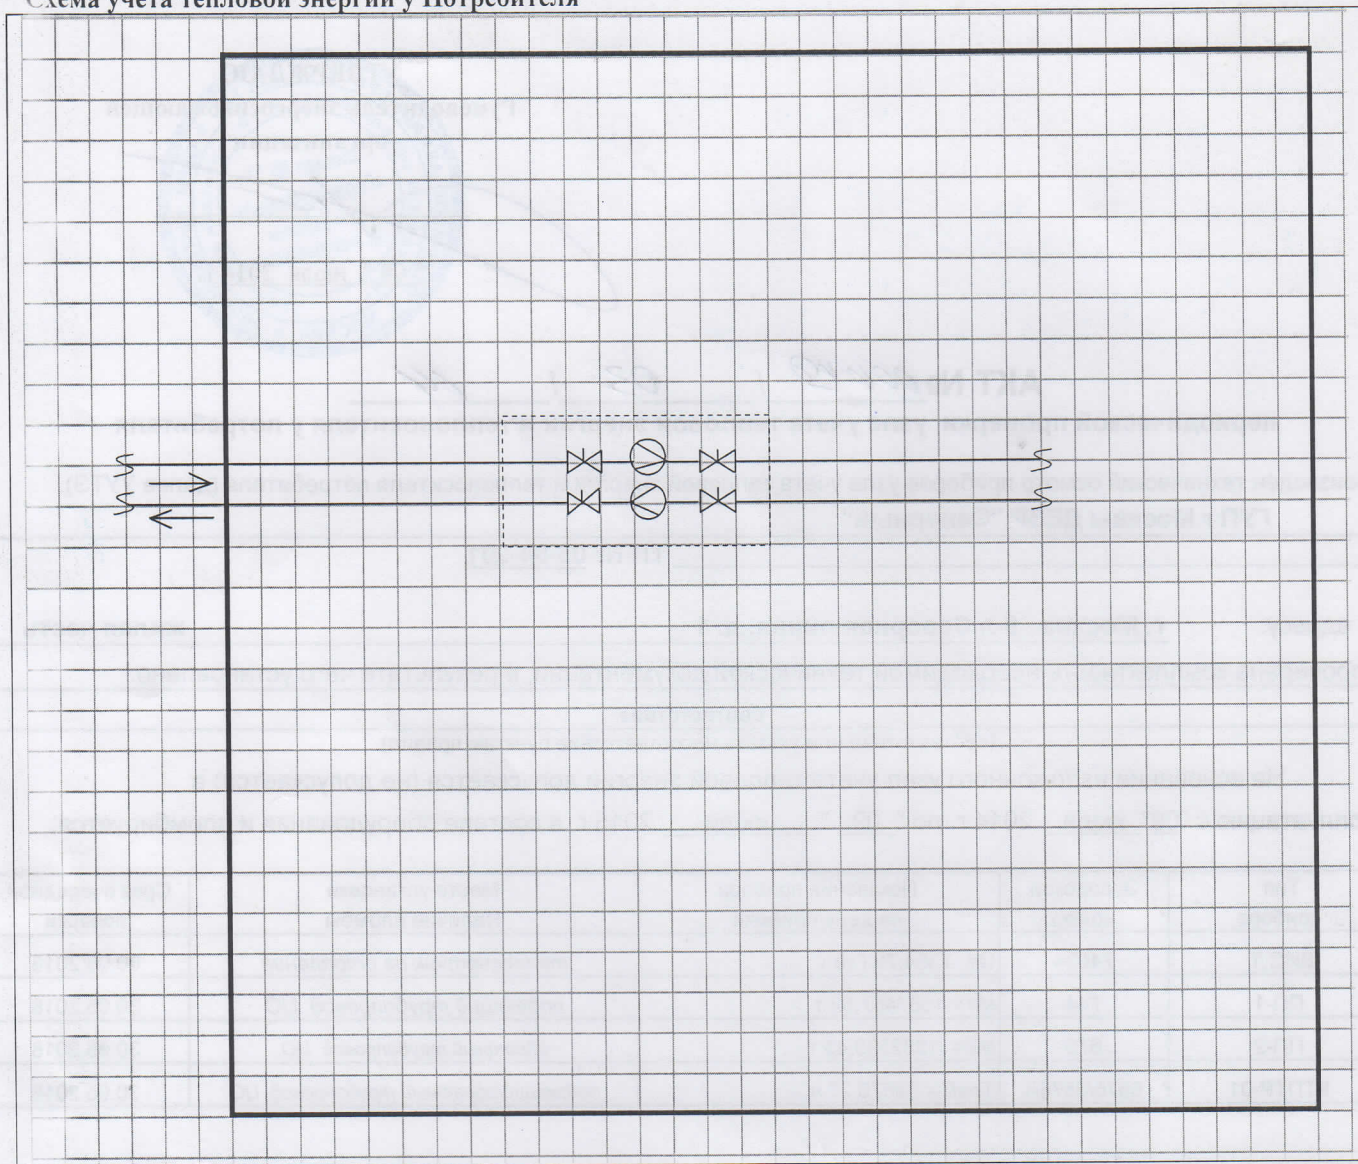

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание УУТЭ марки ВИС.Т № 74034 по системе ЦО учитывает потребление жилой части дома  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоенкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04  
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

