


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

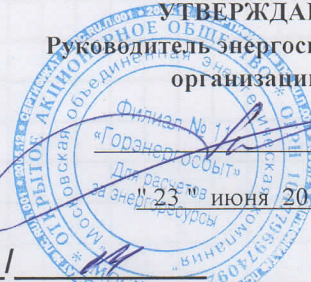

"23" июня 2014 г.

АКТ № 000851 / 03 / 1

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/029

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 25 корп. 3 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	04088	Ввод ЦО Q= 2688,65 Гкал.	Вычислитель теплосчетчика	18.06.2018
ПП-40	2117	M1= 247191,94 т	подающий трубопровод ЦО	18.06.2018
ПП-40	1307	M2= 248582,09 т	обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
КТПТР-05	8633/8633А	Траб.= 12136,04 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
ВИС.Т	04098	ГВС 1 зона: Q= 1251,19 Гкал.	теплосчетчик	18.06.2018
ППР-40	6742	V1= 134923,79 м³	подающий трубопровод ГВС 2	18.06.2018
ПРП-25	25	V2= 120570,75 м³	обратный трубопровод ГВС 2	18.06.2018
КТПТР-05	8602/8602А	Траб.= 34441,03 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 2	18.06.2018
ВИС.Т	04098	ГВС 2 зона: Q= 2666,52 Гкал.	теплосчетчик	18.06.2018
ППР-40	203	V1= 175009,98 м³	подающий трубопровод ГВС 2	18.06.2018
ПРП-25	1695	V2= 144590,35 м³	обратный трубопровод ГВС 2	18.06.2018
КТПТР-05	8627/8627А	Траб.= 36347,52 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 2	18.06.2018

Представитель энергоснабжающей организации:
Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись



Схема учета тепловой энергии у Потребителя

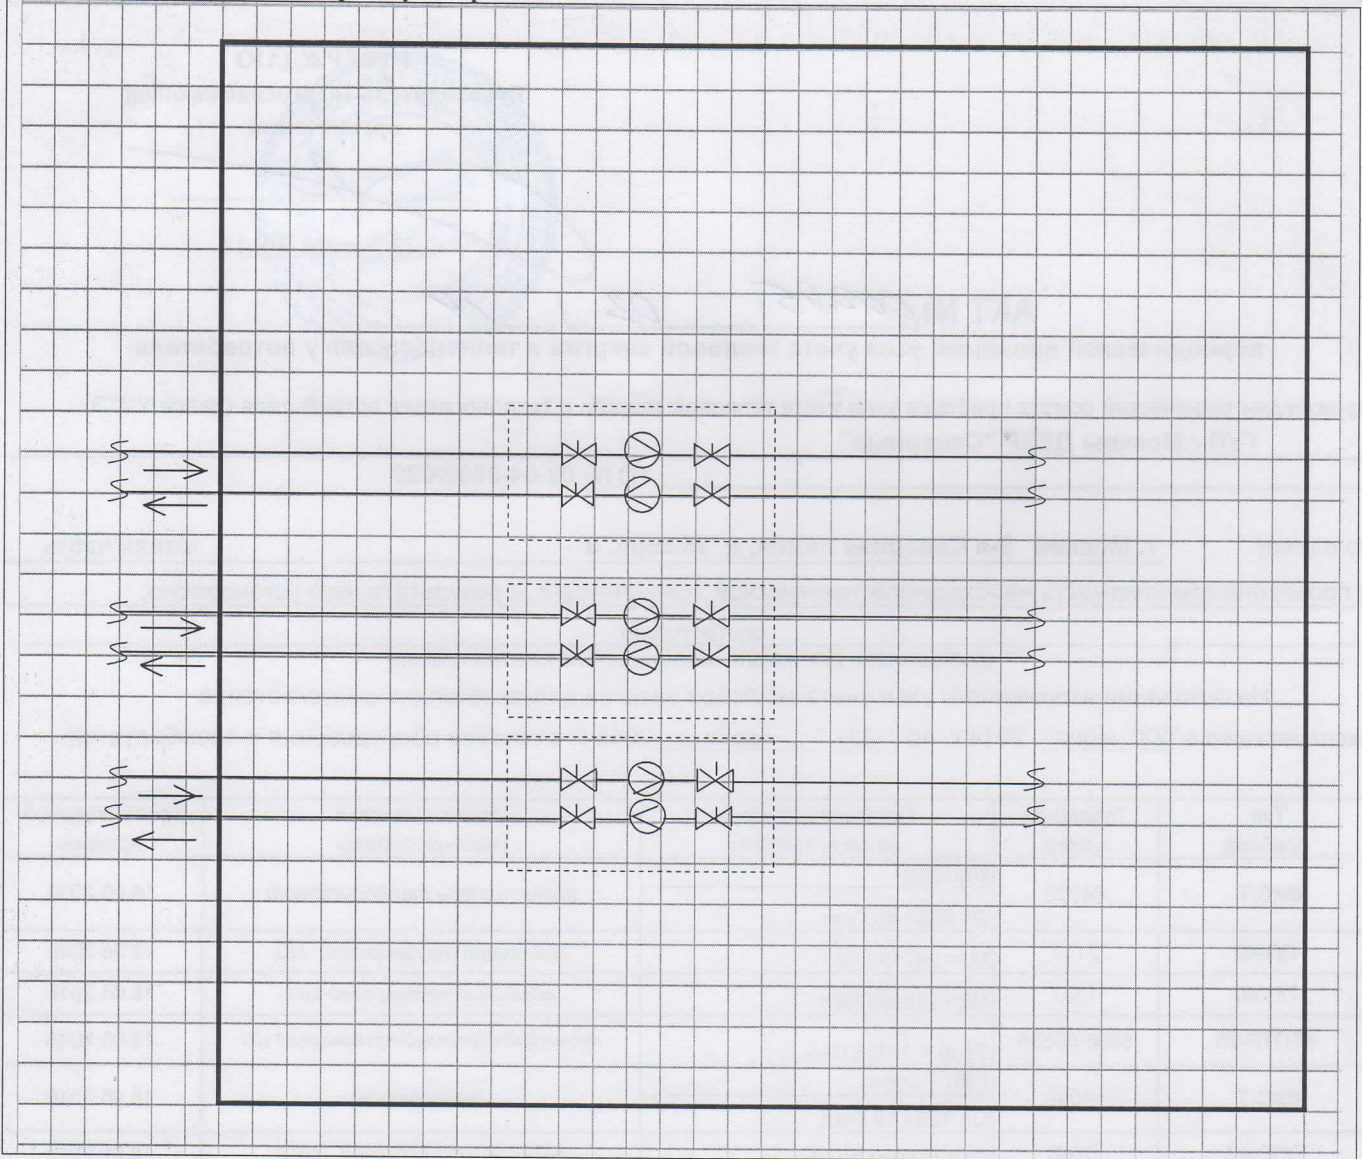



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя


TC - теплосчетчик;  - расходомер;  - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 4088 по системе ЦО учитывает потребление жилой части и нежилой части дома. УУТЭ марки ВИС.Т № 4098 по системе ГВС учитывает только жилую часть дома.
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.
тел. (499) 975-71-04
(должность, фамилия, номер телефона)



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись