


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

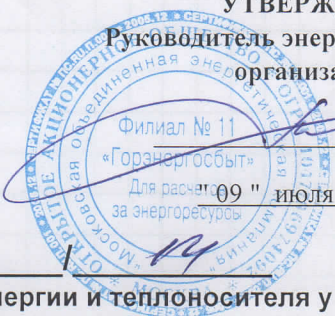

Для расчета за энергоресурсы
"09" июля 2014 г.

АКТ № 004521 03 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-201

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 9 **жилая часть**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по "09" июля 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	73434	Q= 8164,33 Гкал.	теплосчетчик на отопление	30.05.2018
ПП-1	684	M1= 832227,66 т	подающий трубопровод ЦО	30.05.2018
ПП-2	686	M2= 831196,49 т	обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
КТПТР-01	6585/6585А	Траб.= 50209,9 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
ВИС.Т	73434	Q= 8638,25 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	30.05.2018
ПП-3	1401	V1= 487882,14 м ³	подающий трубопровод ГВС	30.05.2018
ПП-4	1454	V2= 345964,05 м ³	обратный трубопровод ГВС	30.05.2018
КТПТР-01	6584/6584А	Траб.= 81791,52 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	30.05.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04

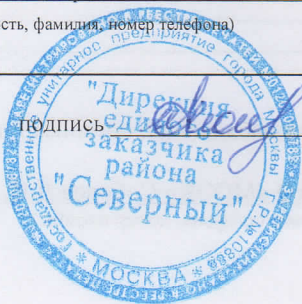

подпись 

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

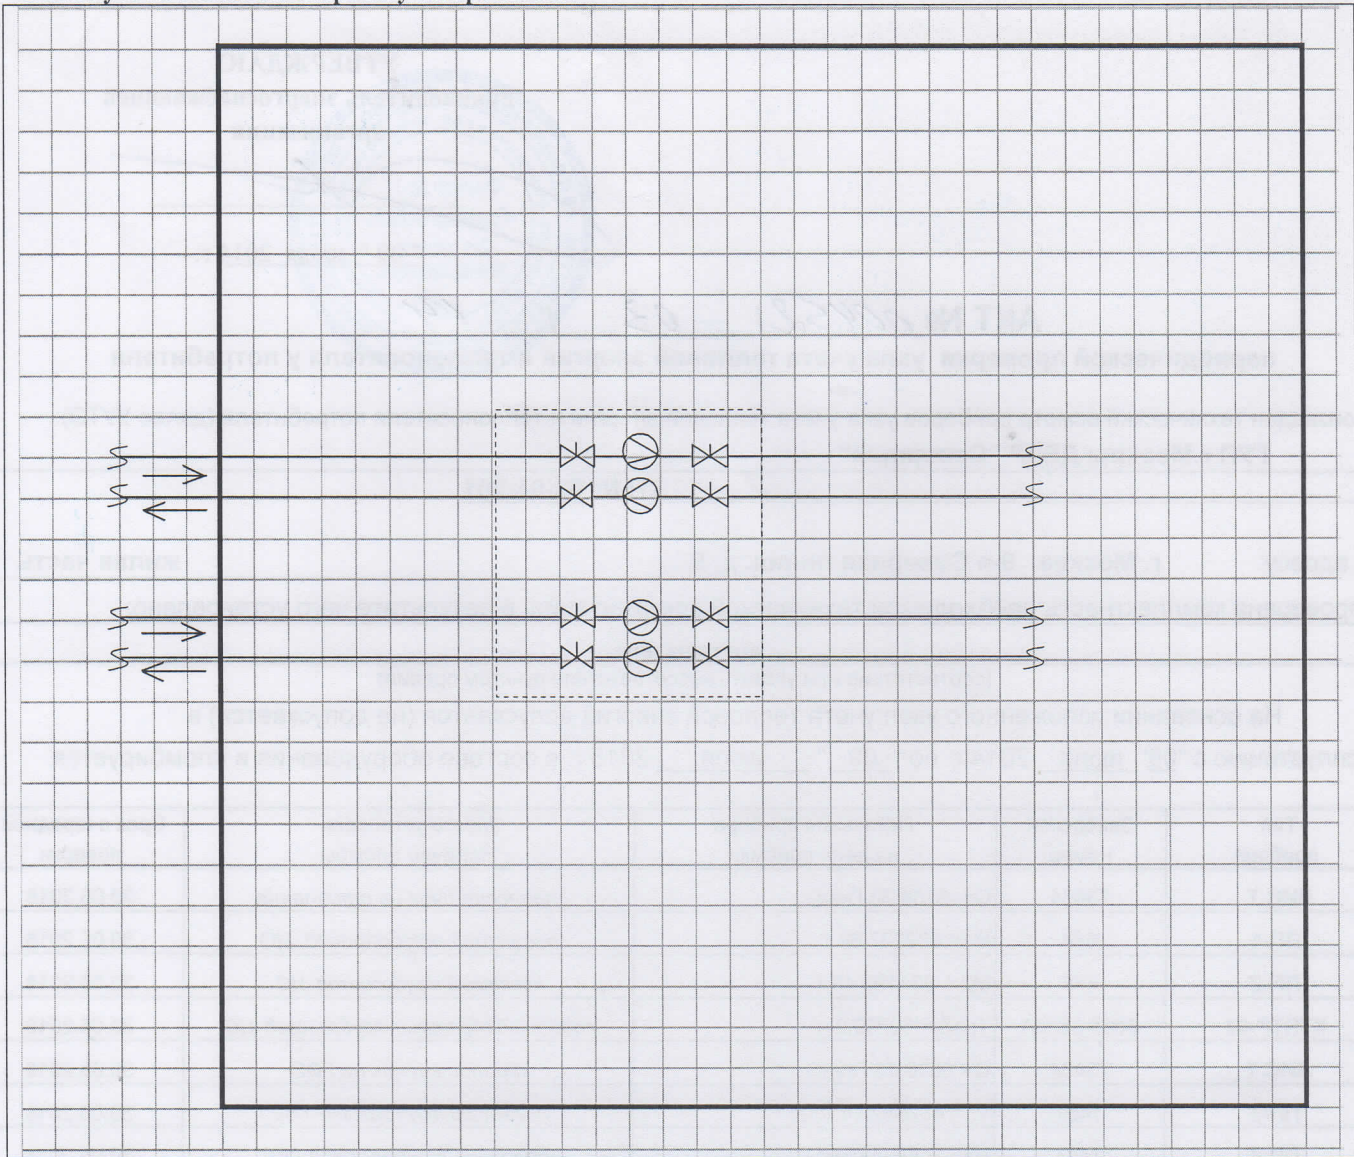

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 73434 учитывает потребление жилой части дома по системе ЦО и ГВС.
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.
тел. (499) 975-71-04

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

