

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



АКТ № 00451 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):  
**ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"**

ТП № 03-04-201

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 7 **жилая часть**  
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по "09" июля 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	73534	Q= 36745,39 Гкал.	теплосчетчик на отопление	30.05.2018
ПП-1	1219	M1= 4412939,49 т	подающий трубопровод ЦО	30.05.2018
ПП-2	1218	M2= 4411052,72 т	обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
КТПТР-01	6603/6603А	Траб.= 50714,66 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
ВИС.Т	73534	Q= 13563,6 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	30.05.2018
ПП-3	1347	V1= 1588840,1 м³	подающий трубопровод ГВС	30.05.2018
ПП-4	2620	V2= 1373982,76 м³	обратный трубопровод ГВС	30.05.2018
КТПТР-01	6606/6606А	Траб.= 82884,43 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	30.05.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103


подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04


подпись

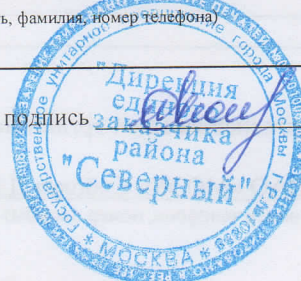

М.П.



Схема учета тепловой энергии у Потребителя

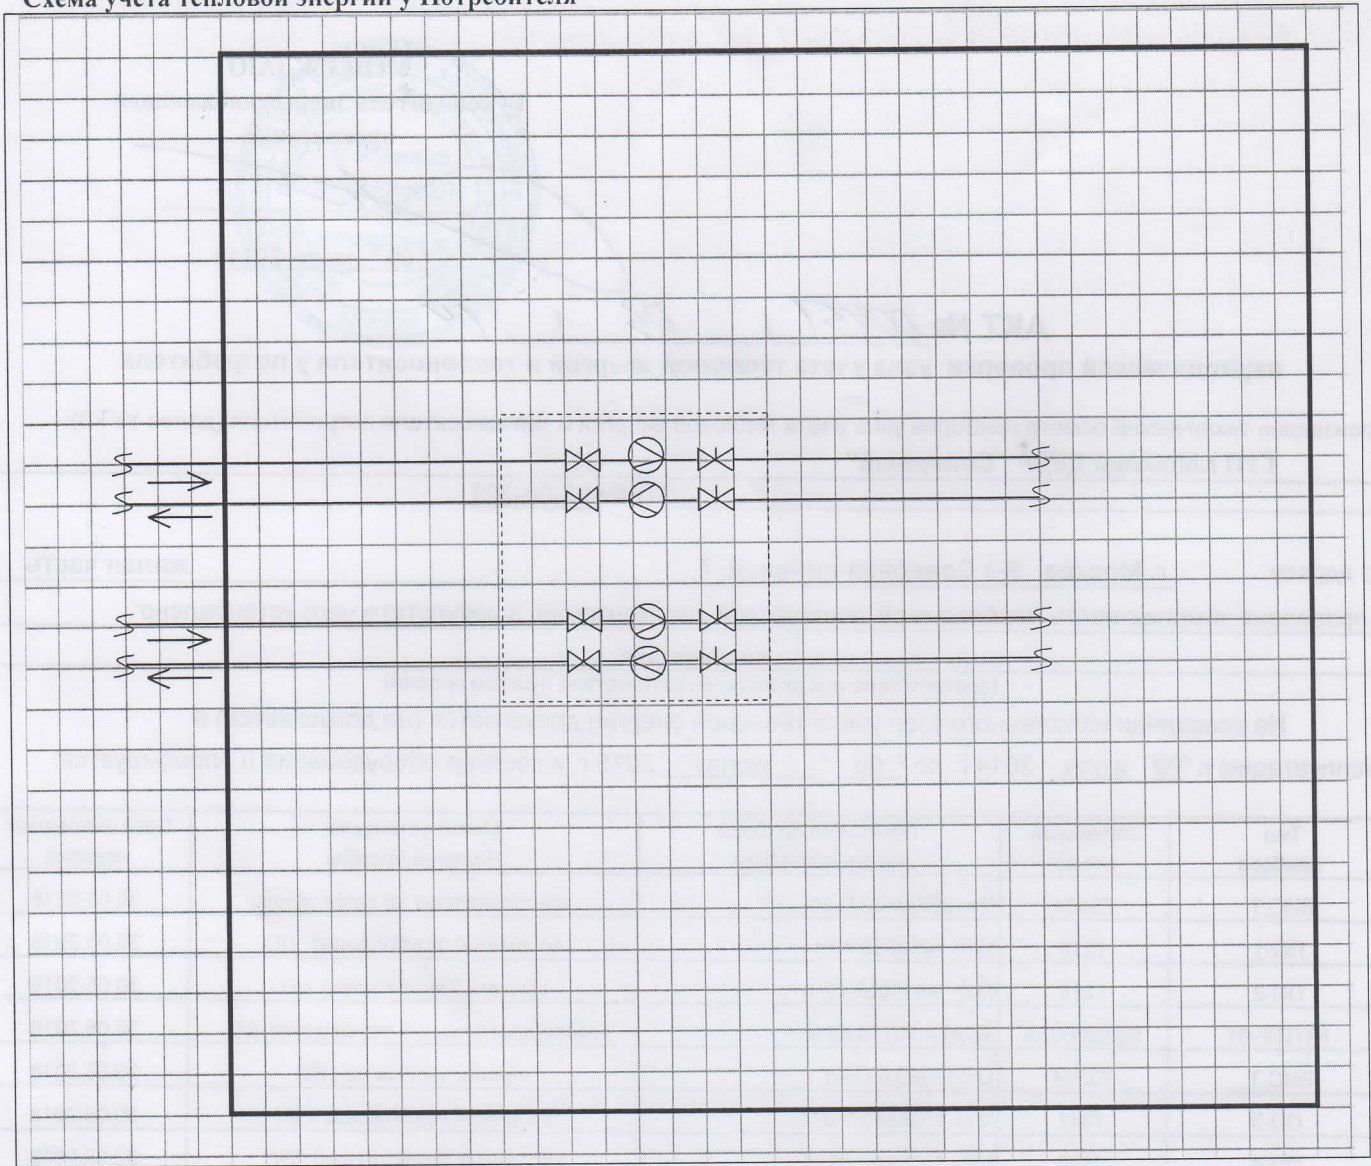

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; - расходомер; - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 73534 учитывает потребление жилой части дома по системе ЦО и ГВС.  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04

(должность, фамилия, номер телефона)

М.П.

