

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



"09" июля 2014 г.

АКТ № 004561 03 /

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):  
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ЦТП № 03-04-202

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 15 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по "09" июля 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	73634	Q= 13946,73 Гкал.	теплосчетчик на отопление	30.05.2018
ПП-1	128	M1= 1307012,49 т	подающий трубопровод ЦО	30.05.2018
ПП-2	144	M2= 1305739,91 т	обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
КТПТР-01	6575/6575А	Траб.= 51303,91 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
ВИС.Т	73634	Q= 13332,99 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	30.05.2018
ПП-3	671	V1= 1187997,78 м³	подающий трубопровод ГВС	30.05.2018
ПП-4	2294	V2= 991477,64 м³	обратный трубопровод ГВС	30.05.2018
КТПТР-01	6577/6577А	Траб.= 84451,75 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	30.05.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись



Схема учета тепловой энергии у Потребителя

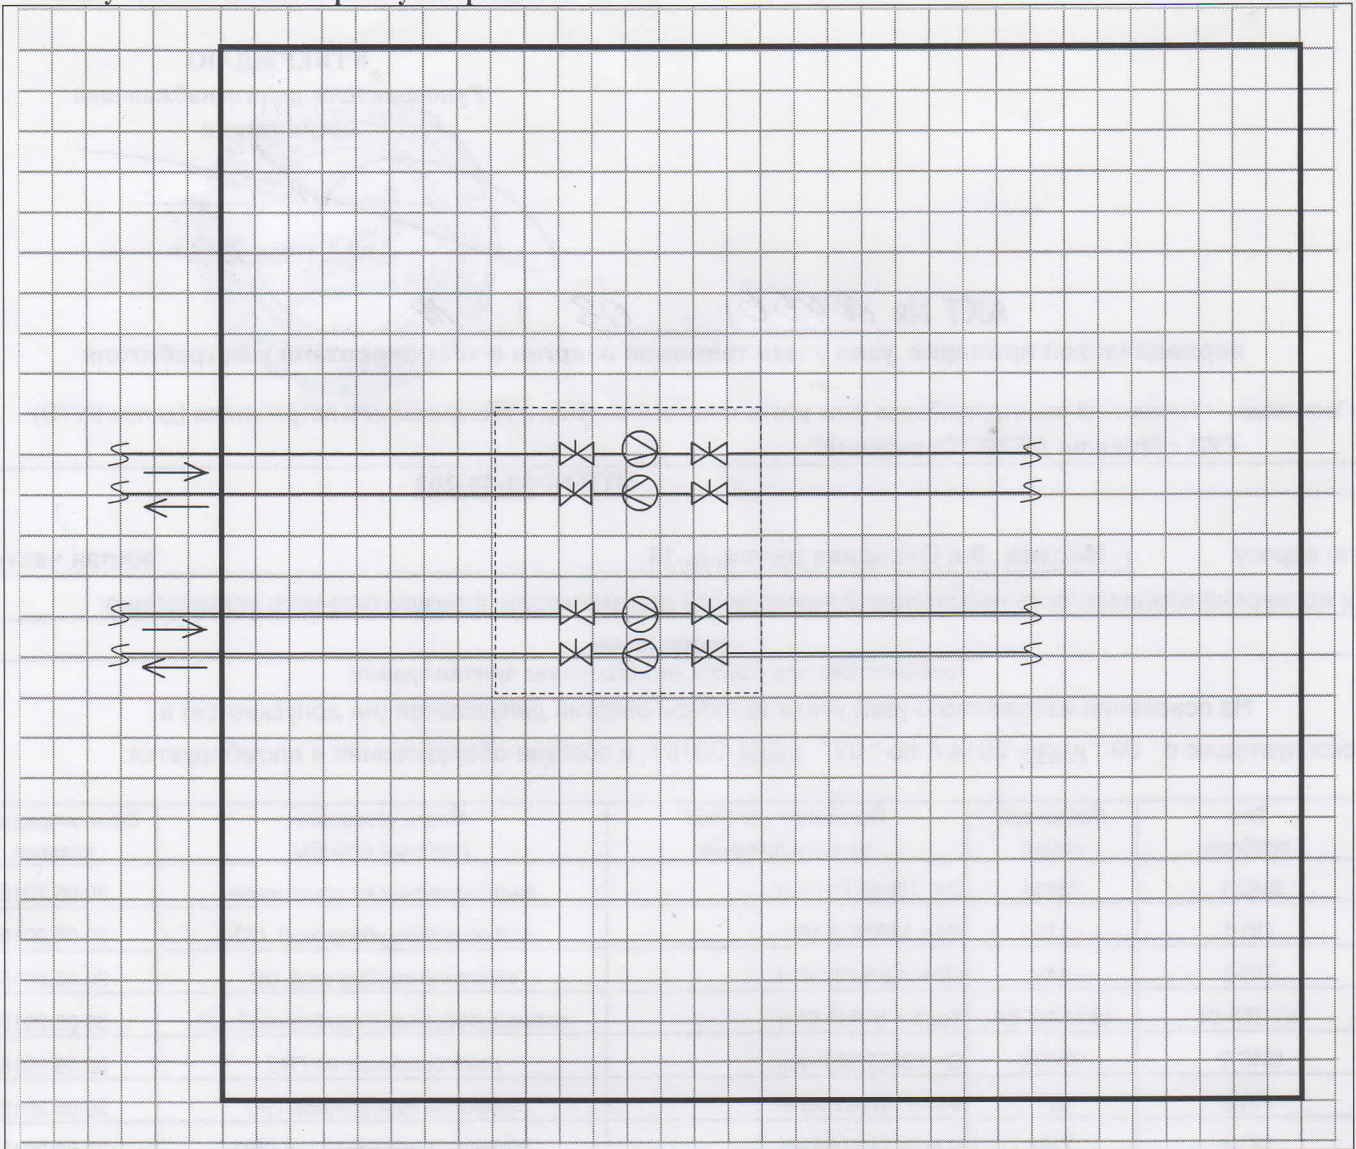

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 73634 учитывает потребление жилой части дома по системе ЦО и ГВС

(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04  
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp reads: "Дирекция единого заказчика района 'Северный'", "МОСКВА \* 125040 \*". The stamp is partially overlapping the signature line.