



АКТ № 002881 03 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/030

По адресу: г. Москва, 9-я Северная линия д. 23 корп.1 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	04038	Отопление: Q= 3110,02 Гкал.	<i>теплосчетчик на отопление</i>	18.06.2018
ППР-40	1311	M1= 256786,64 т	<i>подающий трубопровод ЦО</i>	18.06.2018
ППР-40	1060	M2= 301098,85 т	<i>обратный трубопровод ЦО</i>	18.06.2018
КТПТР-05	1392/1392А	Траб.= 18736,07 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ЦО</i>	18.06.2018
ВИС.Т	04048	ГВС 1, 2 зоны: Q= 1411,95 Гкал.	<i>теплосчетчик на ГВС 1, 2</i>	18.06.2018
ППР-40	108	V1= 130121,34 м³	<i>подающий трубопровод ГВС 1</i>	18.06.2018
ППР-25	1695	V2= 113408,69 м³	<i>обратный трубопровод ГВС 1</i>	18.06.2018
КТПТР-05	1389/1389А	Траб.= 38598,25 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ГВС 1</i>	18.06.2018
ППР-40	2182	V1= 217319,11 м³	<i>подающий трубопровод ГВС 2</i>	18.06.2018
ППР-25	126	V2= 196836,18 м³	<i>обратный трубопровод ГВС 2</i>	18.06.2018
КТПТР-05	1396/1396А	Траб.= 39339,77 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ГВС 2</i>	18.06.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК"
 (должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись _____

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись _____



Схема учета тепловой энергии у Потребителя

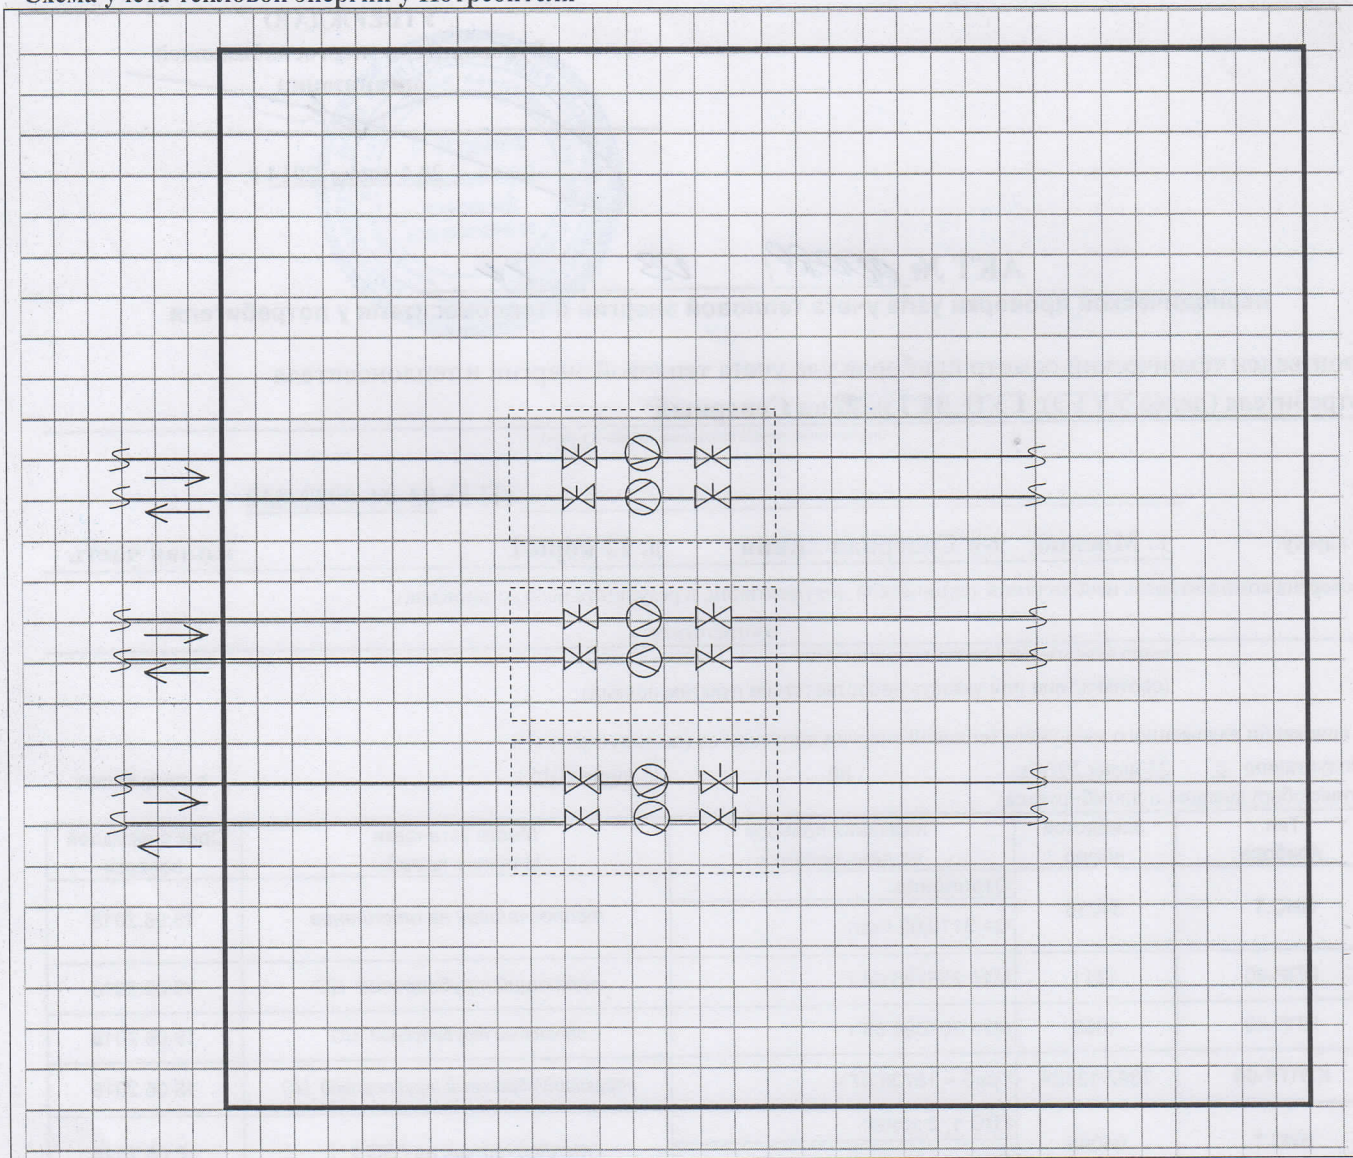

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 4038 по системе ЦО учитывает потребление жилой части и нежилой части дома. УУТЭ марки ВИС.Т № 4048 по системе ГВС учитывает только жилую часть дома.
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Усониенкова И.А.
тел. (499) 975-71-04
(должность, фамилия, номер телефона)

