

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

Филиал № 11
«Гозэнергобыт»
Для отчета
за энергоснабжение
23 июня 2014 г.

АКТ № 000861 03 1 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/030

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 23 корп. 3 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по " 23 " июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной поверки
ВИС.Т	03988	Ввод ЦО	Вычислитель теплосчетчика	16.07.2016
ПРП-40	848	Q= 2826,69 Гкал.	подающий трубопровод ЦО	16.07.2016
ПРП-40	825	M1= 215546,62 т	обратный трубопровод ЦО	16.07.2016
КТПТР-05	5180	M2= 215282,11 т	подающий трубопровод ЦО	16.07.2016
КТПТР-05	5180А	Траб.= 13880,68 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	16.07.2016
ВИС.Т	03998	ГВС 1 зона	Вычислитель теплосчетчика	16.07.2016
ПРП-40	985	Q= 878,40 Гкал.	подающий трубопровод ГВС	16.07.2016
ПРП-25	19	V1= 70211,29 м³	обратный трубопровод ГВС	16.07.2016
КТПТР-05	5104	V2= 59703,38 м³	подающий трубопровод ГВС	16.07.2016
КТПТР-05	5104А	Траб.= 18803,18 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	16.07.2016
ВИС.Т	03998	ГВС 2 зона	Вычислитель теплосчетчика	16.07.2016
ПРП-40	250	Q= 1346,13 Гкал.	подающий трубопровод ГВС	16.07.2016
ПРП-40	118	V1= 109334,84 м³	обратный трубопровод ГВС	16.07.2016
КТПТР-05	5163	V2= 93457,45 м³	подающий трубопровод ГВС	16.07.2016
КТПТР-05	5163А	Траб.= 28841,17 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	16.07.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гозэнергобыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

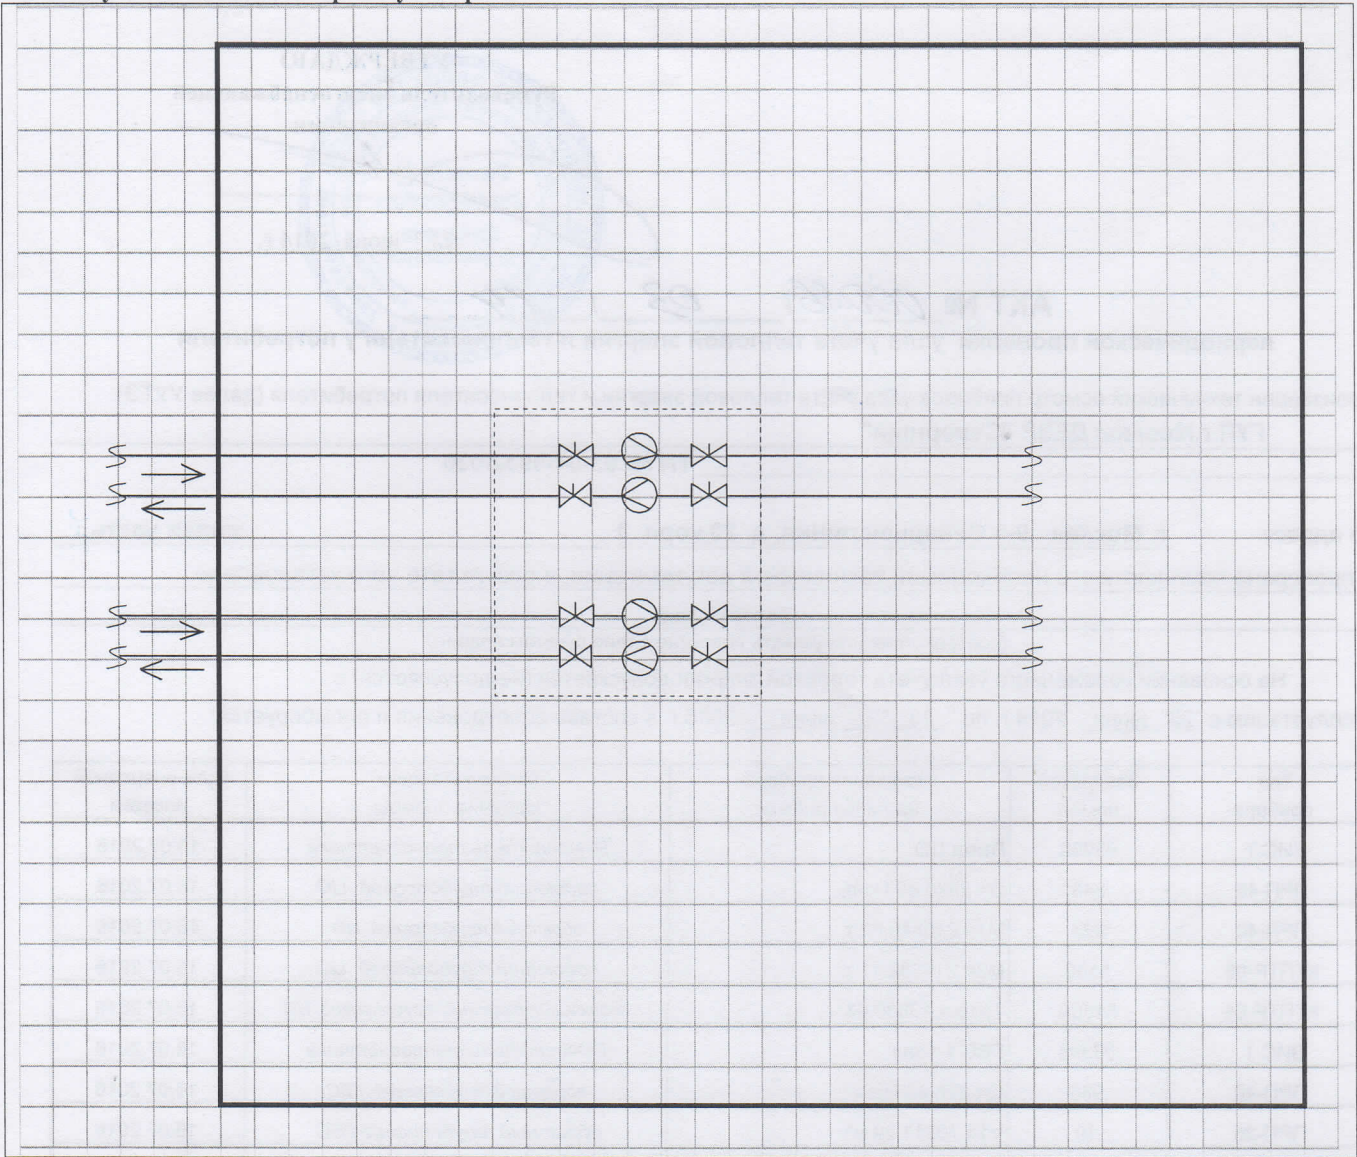

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 03988 по системе ЦО учитывает потребление жилой и нежилой части дома, УУТЭ марки ВИС.Т № 03988 по системе ГВС учитывает только жилую часть дома.
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.
тел. (499) 975-71-04
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

М.П.

