

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации



№ 23 июня 2014 г.

АКТ № 00084 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/029

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 25 корп. 2 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по " 23 " июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	17747	Q= 8811,59 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРП-80	248	M1= 658937,27 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРП-80	253	M2= 658606,13 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	51/51А	Траб.= 21128,48 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	28.11.2015
ВИС.Т	17747	Q= 6618,43 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРП-50	1736	V1= 440873,54 м³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРП-40	1349	V2= 343688,48 м³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	3082/3082А	Траб.= 27993,05 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	28.11.2015
ТПТ-1	2350		трубопровод ХВС	28.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

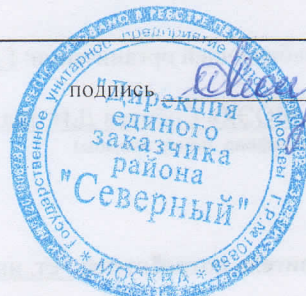

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

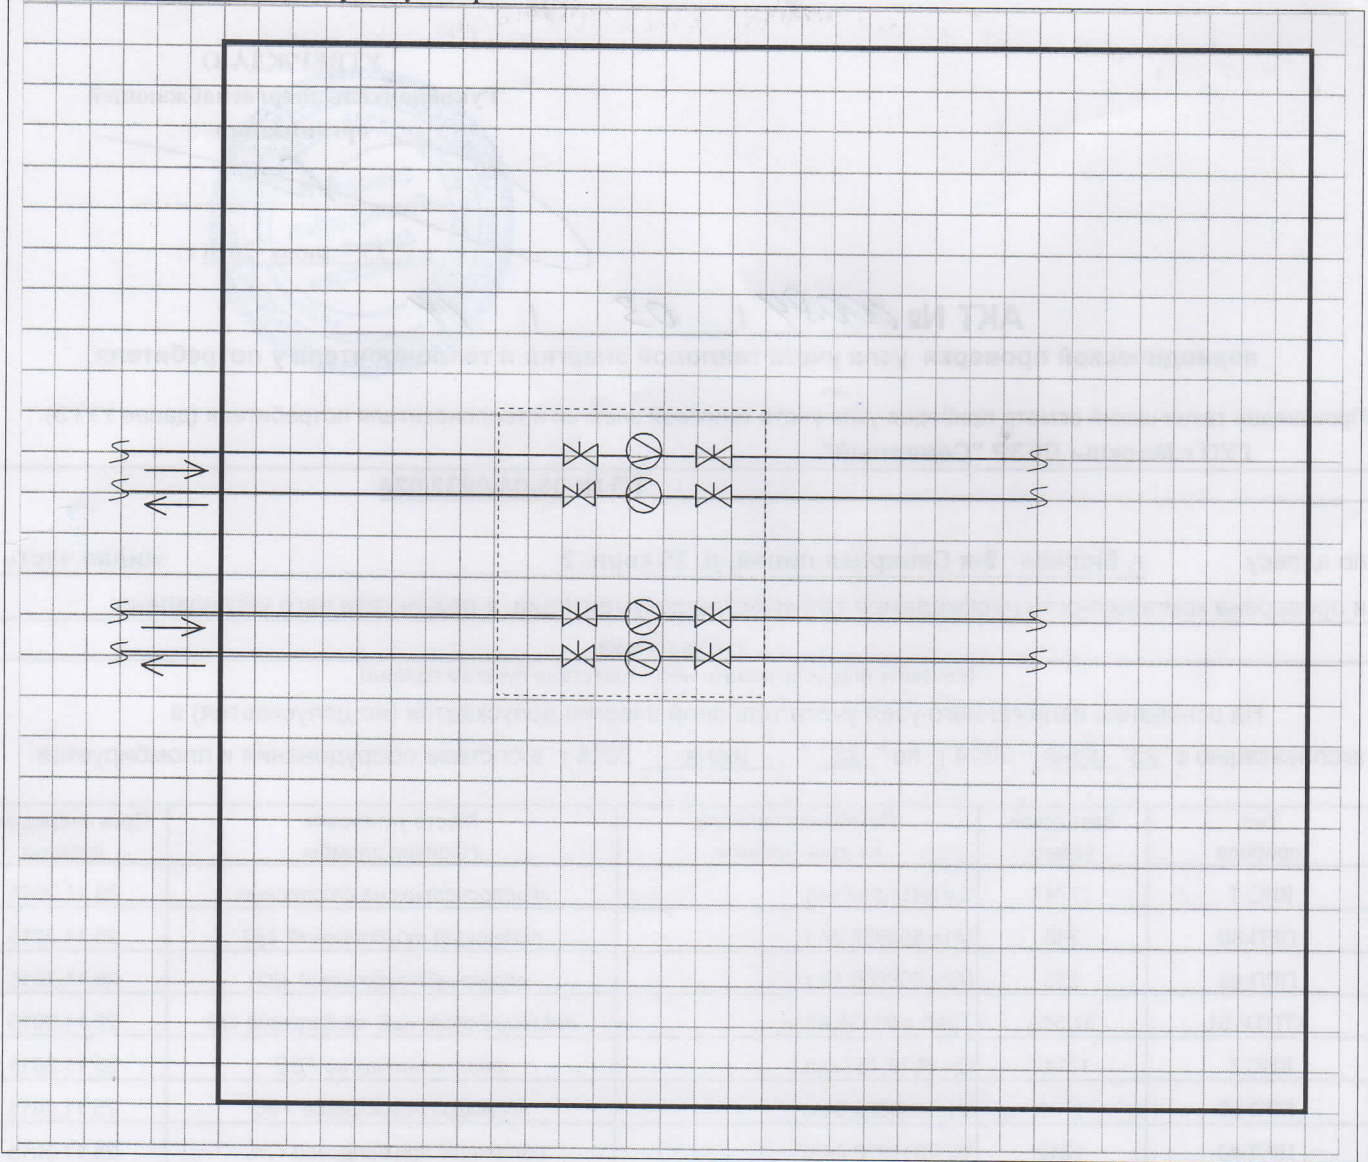

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 17747 учитывает потребление жилой части дома по системе ЦО и ГВС.
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.
тел. (499) 975-71-04

(должность, фамилия, номер телефона)

М.П.

