

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



АКТ № 00068/03/104

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя  
потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/024

По адресу: **г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Д корп.1** **жилая часть**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в  
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем  
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	07488	Q= 5173,62 Гкал.	теплосчетчик на отопление	19.01.2016
ПРН-80	133	M1= 1105942,217 т	подающий трубопровод ЦО	19.01.2016
ПРН-80	200	M2= 1105462,243 т	обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
КТПТР-01	12033/12033А	Траб.= 18370,04 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
ВИС.Т	07488	Q= 4408,64 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	19.01.2016
ПРН-40	2061	V1= 256860,96 м <sup>3</sup>	подающий трубопровод ГВС	19.01.2016
ПРН-40	163	V2= 188995,27 м <sup>3</sup>	обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
КТПТР-01	1372/1372А	Траб.= 43212,79 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
ТПТ-1	3152		трубопровод ХВС	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Госэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103


подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись 



М.П.

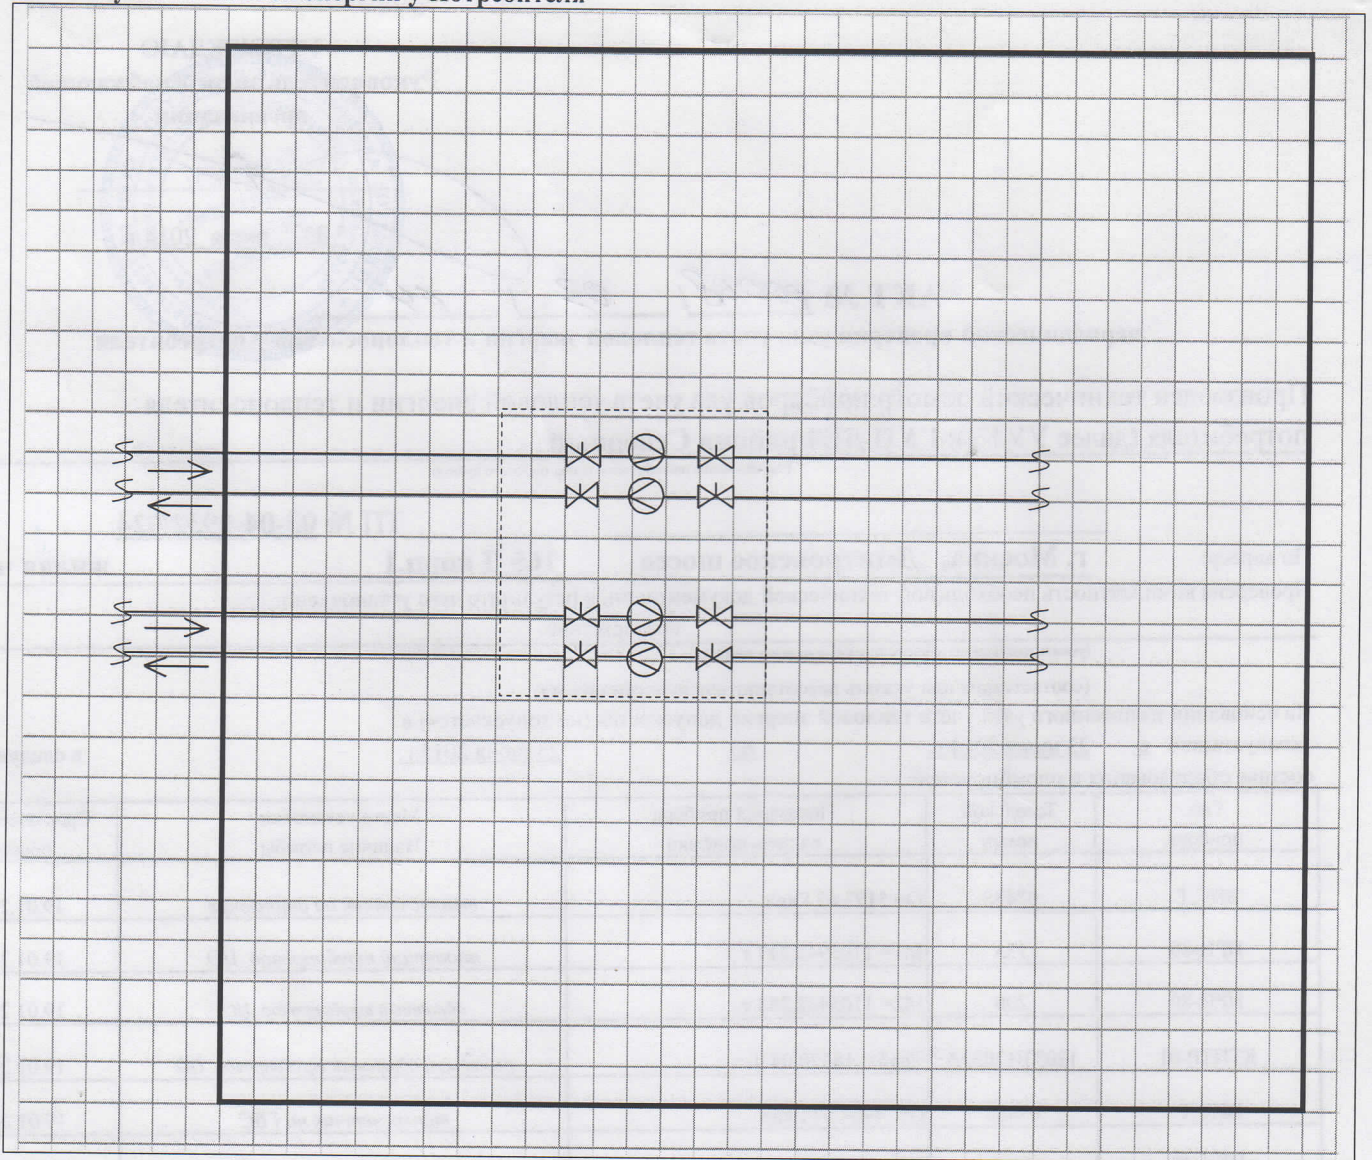

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; - расходомер; - запорная арматура;

Примечание: всучлен за счет  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.  
тел.: 8(495)975-71-04

