

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

"23" июня 2014 г.

АКТ № 00691 03 / 1

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/024

по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе д. 165Д корп. 2

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	28527	Q= 6922,74 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРН-80	1024	M1= 1362403,67 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРН-80	1022	M2= 1361933,38 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	11461/11461А	Траб.= 16368,01 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	28.11.2015
ВИС.Т	28527	Q= 6981,19 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРП-50	60	V1= 461569,32 м³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРП-40	698	V2= 372108,65 м³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	11609/11609А	Траб.= 45393,5 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	28.11.2015
ТПТ-1	3137		трубопровод ХВС	28.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись

М.П.


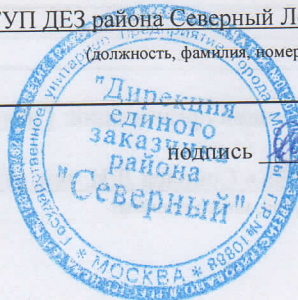


Схема учета тепловой энергии у Потребителя

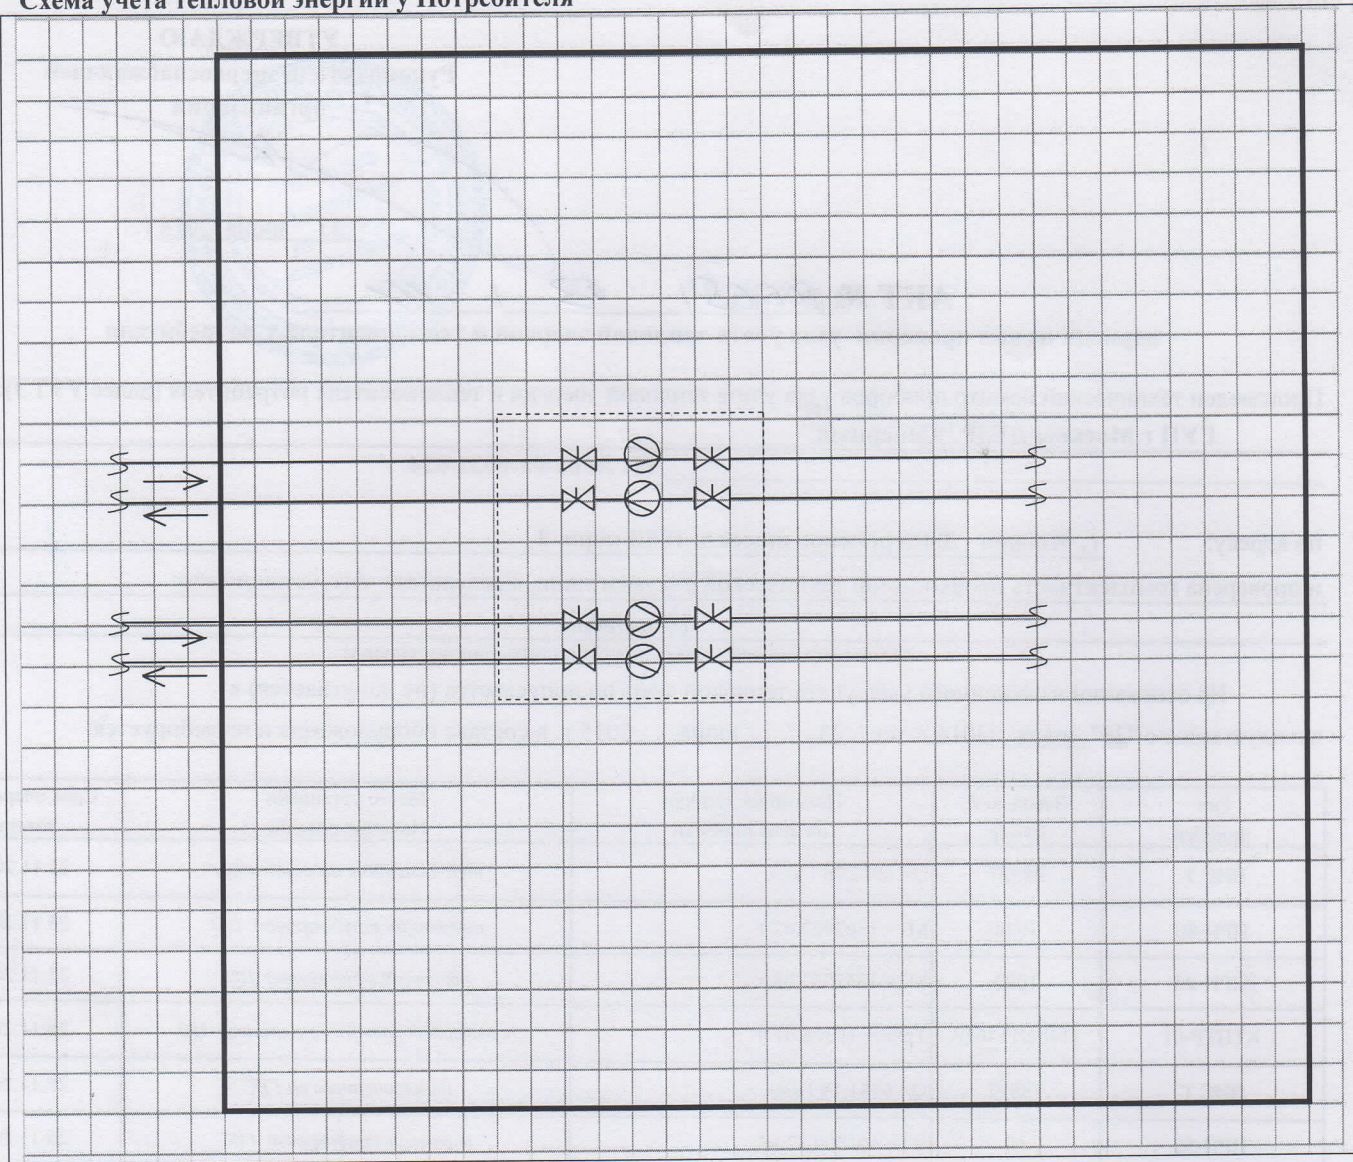

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; ⊠ - запорная арматура;

Примечание: зачислав часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04

