

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель энергоснабжающей
организации



"23" июня 2014 г.

АКТ № 0004/1 03/1

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): ГУП ДЕЗ района Северный

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/023

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Д корп.5 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	28537	Q= 6432,61 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРН-80	989	M1= 930230,39 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРН-80	986	M2= 912756,82 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	11471/11471А	Траб.= 15953,36 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	28.11.2015
ВИС.Т	28537	Q= 5501,77 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРП-50	982	V1= 488498,55 м ³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРП-40	690	V2= 416402,27 м ³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	14104/14101А	Траб.= 36927,9 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	28.11.2015
ТПТ-1	2727		трубопровод ХВС	28.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Госэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103


подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись 



М.П.

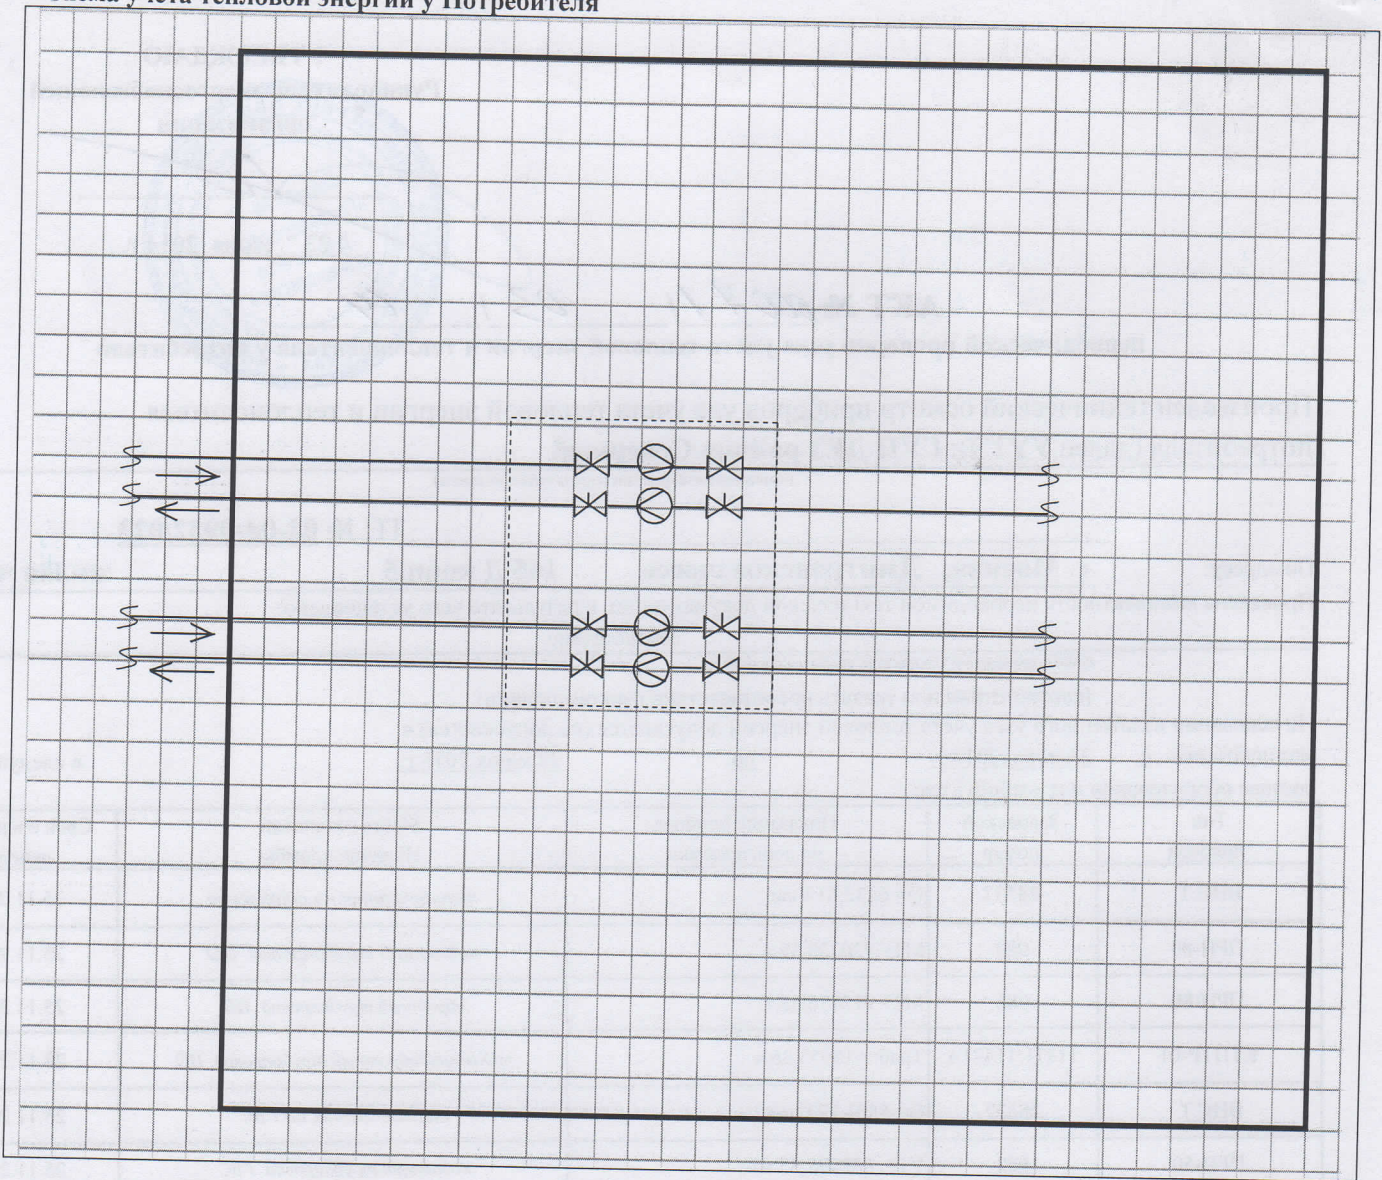

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: отч 1908 89076
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04



М.П.