

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель энергоснабжающей
организации



23 июня 2014 г.

АКТ № 000431 03 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/023

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Е корп.1 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:
соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	07918	Q= 10983,65 Гкал.	теплосчетчик на отопление	19.01.2016
ПРН-100	630	M1= 1049590,95 т	подающий трубопровод ЦО	19.01.2016
ПРН-100	153	M2= 1048828,35 т	обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
КТПТР-01	7081/7081А	Траб.= 25627,97 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
ВИС.Т	07928	Q= 2122,42 Гкал.	теплосчетчик на ГВС 1	19.01.2016
ПРН-50	363	V1= 340454,02 м³	подающий трубопровод ГВС 1	19.01.2016
ПРН-50	350	V2= 318603,35 м³	обратный трубопровод ГВС 1	19.01.2016
КТПТР-01	14172/14172А	Траб.= 33173,94 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 1	19.01.2016
ТПТ-1	4308		трубопровод ХВС 1	19.01.2016
ВИС.Т	07938	Q= 3162,4 Гкал.	теплосчетчик на ГВС 2	19.01.2016
ПРН-50	388	V1= 219702,06 м³	подающий трубопровод на ГВС 2	19.01.2016
ПРН-50	387	V2= 189479,44 м³	обратный трубопровод на ГВС 2	19.01.2016
КТПТР-01	14196/14196А	Траб.= 37220,41 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС 2	19.01.2016
ТПТ-1	667		трубопровод ХВС 2	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

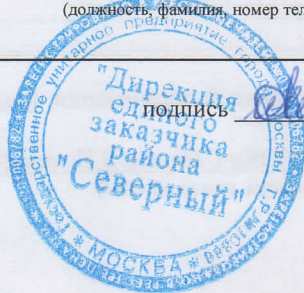

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

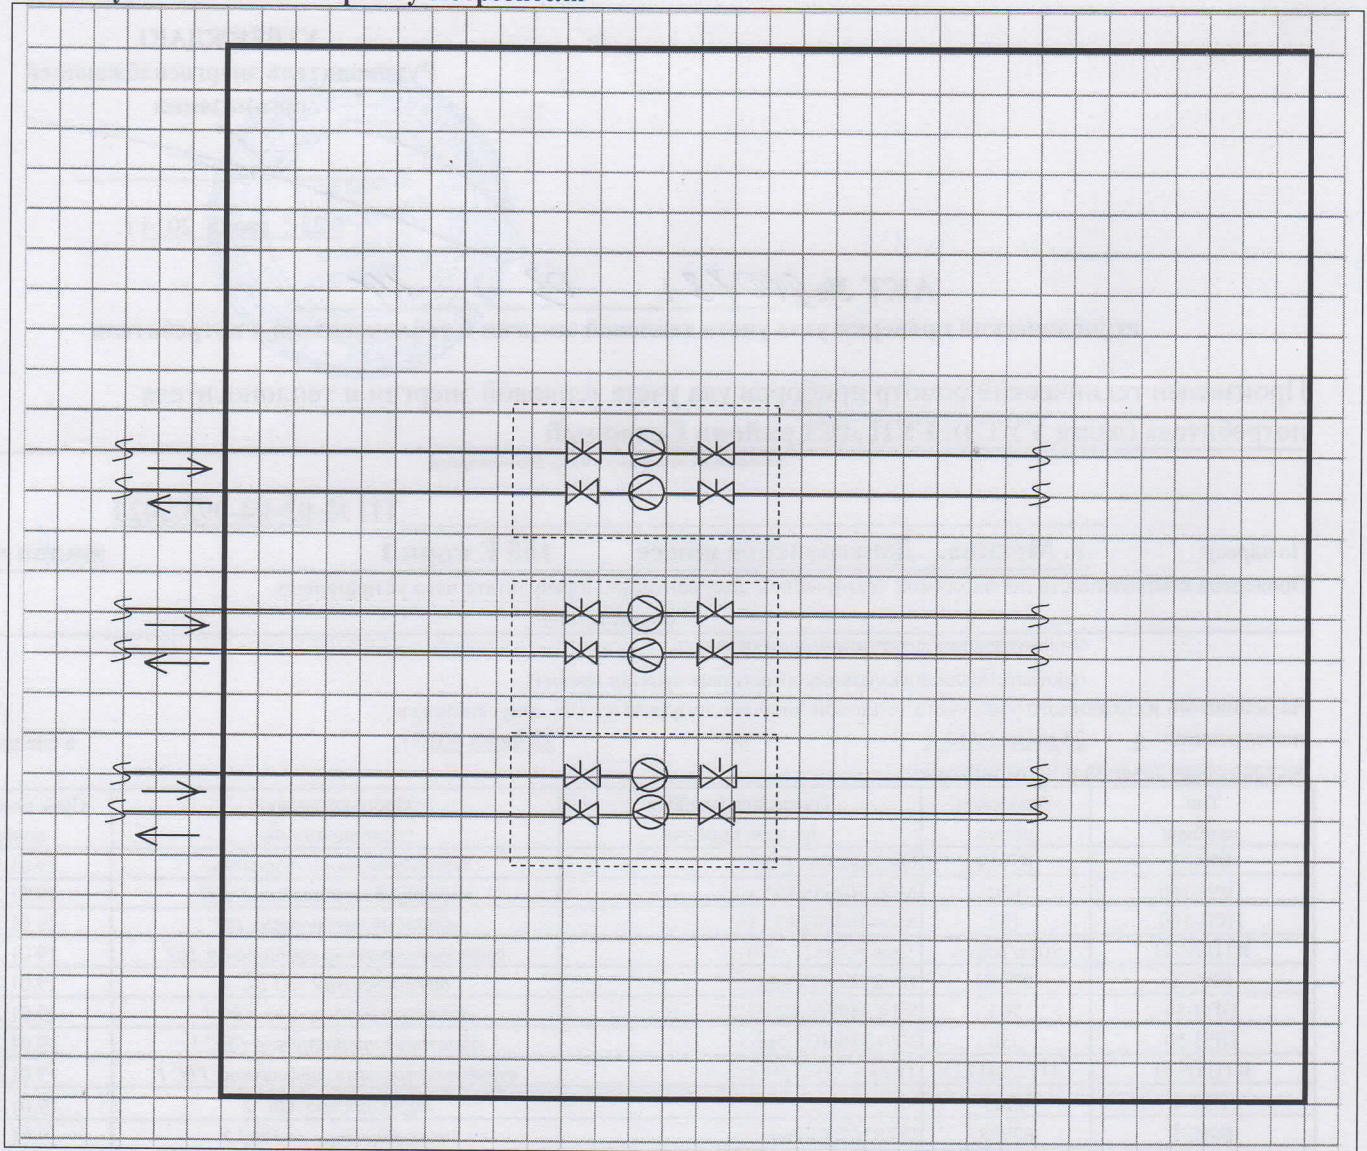

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; - расходомер; - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть _____
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
Тел.: 8(499)975-71-04



подпись

подпись