


УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации

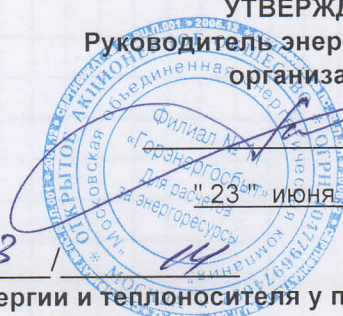

"23" июня 2014 г.

АКТ № 000481 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя  
потребителя (далее УУТЭ): ГУП ДЕЗ района Северный

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/022

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Е корп.9 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в  
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем  
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
АП-5		Q= 947,78 Гкал.	<b>Теплосчетчик КМ-5-2</b>	19.01.2016
КМ-5, Ду=80	92391	M1= 114448,36 т	подающий трубопровод ЦО	19.01.2016
ППС, Ду=80	92378	M2= 113534,41 т	Обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
КТС-Б	11113 г/х	Траб.= 2868,0 ч	Подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
АП-5		Q= 382,67 Гкал.	<b>Теплосчетчик КМ-5-4</b>	19.01.2016
КМ-5, Ду=50	91890	V1= 16301,94 м³	подающий трубопровод ГВС	19.01.2016
ППС, Ду=50	91870	V2= 11831,28 м³	Обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
КТС-Б	11114 г/х	Траб.= 2174,62 ч	Подающий/обратный трубопровод ГВС	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103

подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

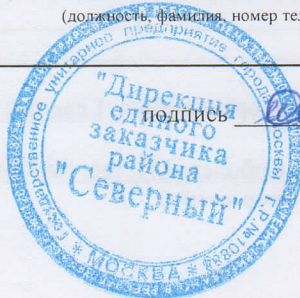

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

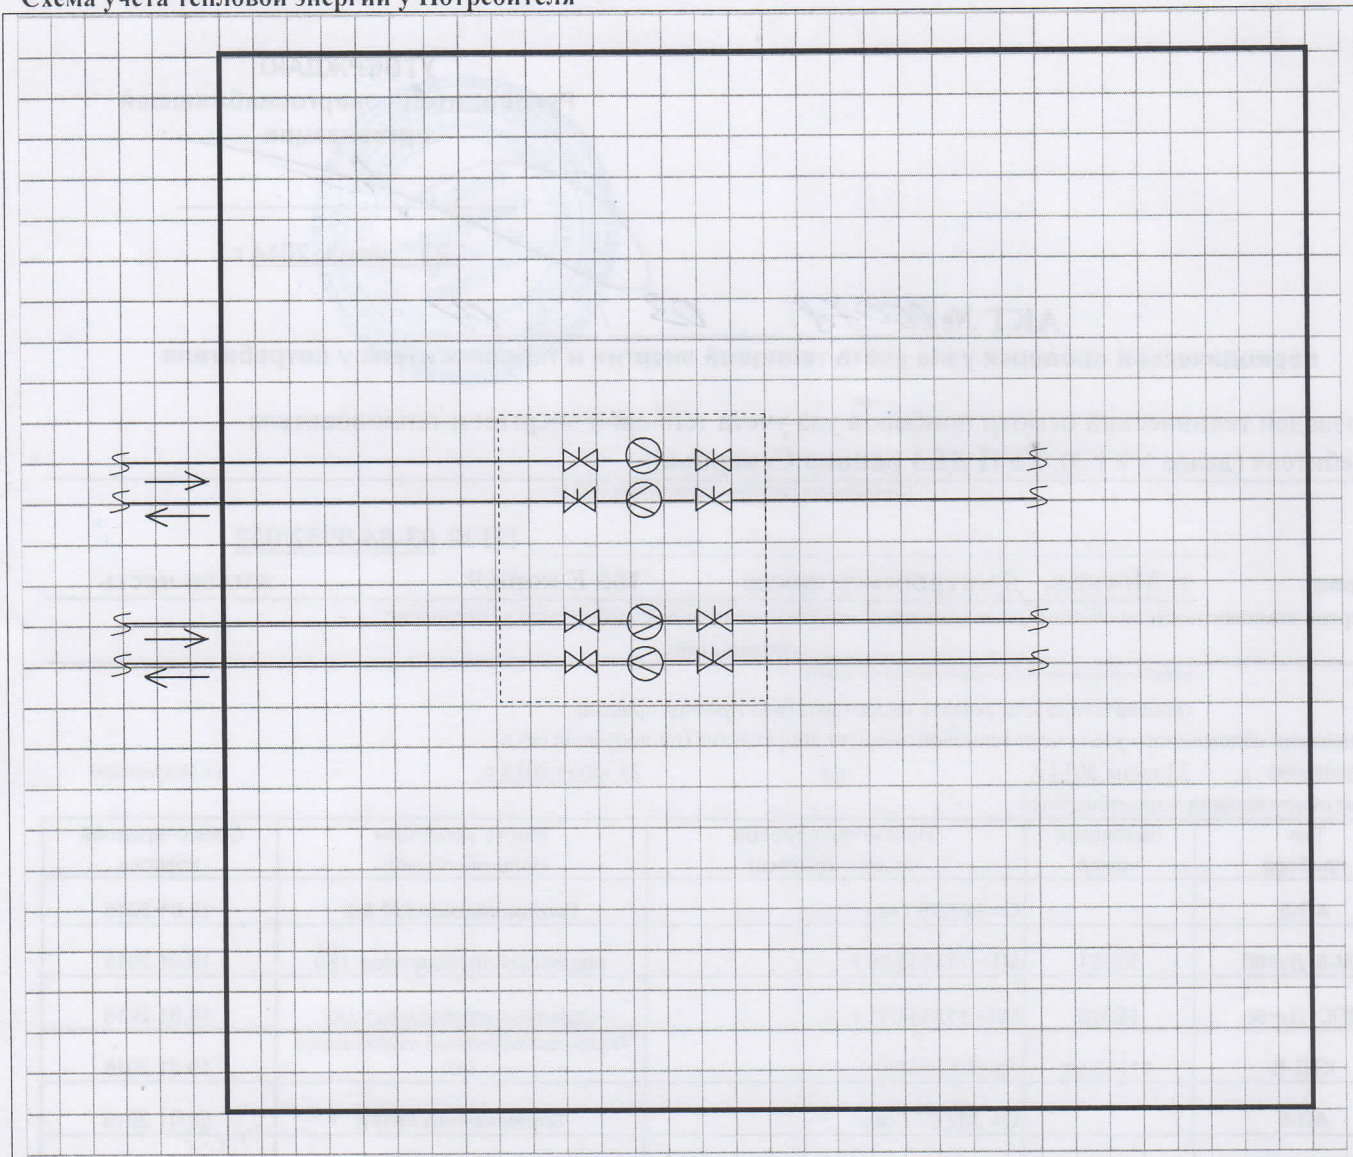

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя


TC - теплосчетчик; ⊕ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: жилая часть  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04  
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись 

подпись 

М.П. 