

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации

«23» июня 2014 г.

АКТ № 00078/1 03 / 14 МОСКВА № 26017/00/01

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):

ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/022

по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 165Е корп. 10

жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	09178	Q= 11372,26 Гкал.	теплосчетчик на отопление	19.01.2016
ПРН-80	792	M1= 1351195,27 т	подающий трубопровод ЦО	19.01.2016
ПРН-80	410	M2= 1350060,61 т	обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
КТПТР-01	10592/10592А	Траб.= 28826,62 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
ВИС.Т	09178	Q= 5356,83 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	19.01.2016
ПРН-40	281	V1= 226174,32 м <sup>3</sup>	подающий трубопровод ГВС	19.01.2016
ПРН-40	1266	V2= 157345,01 м <sup>3</sup>	обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
КТПТР-01	11465/11465А	Траб.= 46987,26 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
ТПТ-1-3	3382		трубопровод ХВС	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103

подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04



М.П.



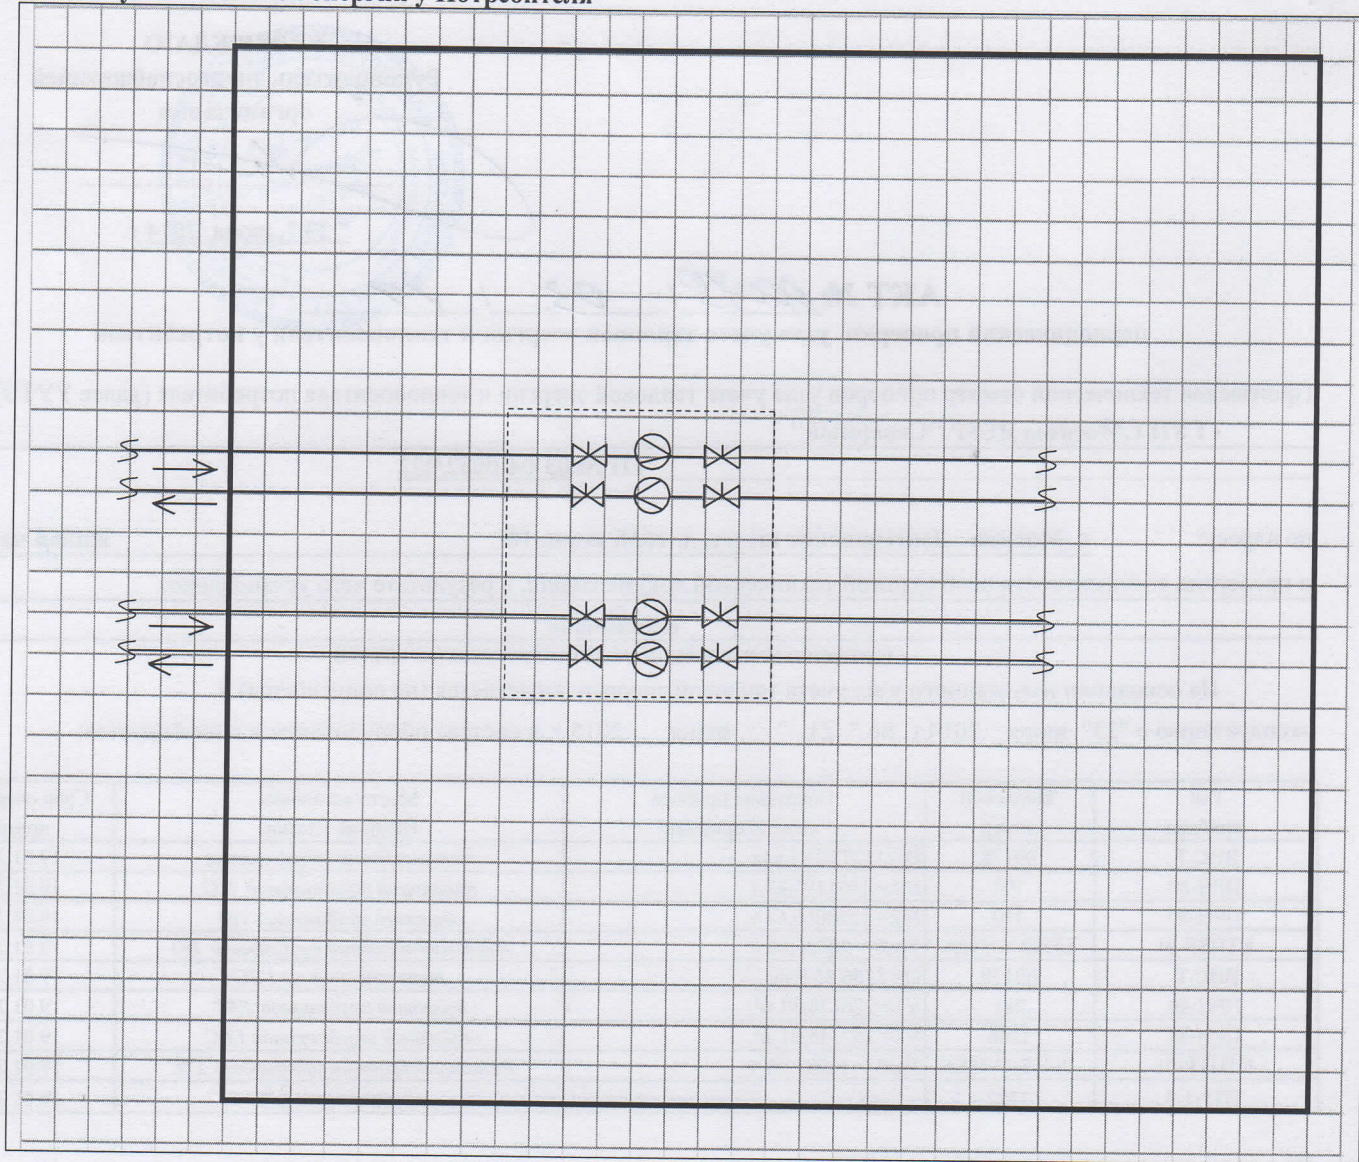

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя


TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: \_\_\_\_\_ жилая часть \_\_\_\_\_  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергообеспечивающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергобыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.  
тел.: 8(495)975-71-04

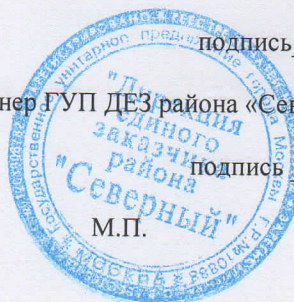

подпись

подпись