

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

"23" июня 2014 г.

АКТ № 00024 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):

ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/028

по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 165Е корп. 14

жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
АП-5		Q= 1100,12 Гкал.	Теплосчетчик КМ-5-2	18.06.2018
КМ-5, Ду=80	92058	M1= 125851,05 т	подающий трубопровод ЦО	18.06.2018
ППС, Ду=80	92042	M2= 127178,3 т	обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
КТС-Б	11098 г/х	Траб.= 2868,6 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	18.06.2018
АП-5		Q= 648,02 Гкал.	Теплосчетчик КМ-5-4	18.06.2018
КМ-5, Ду=50	91447	V1= 34669,36 м ³	подающий трубопровод ГВС	18.06.2018
ППС, Ду=50	91440	V2= 25844,32 м ³	обратный трубопровод ГВС	18.06.2018
КТС-Б	0630 г/х	Траб.= 3619,13 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	18.06.2018
КТС-Б	1097 г/х		трубопровод ХВС	18.06.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя

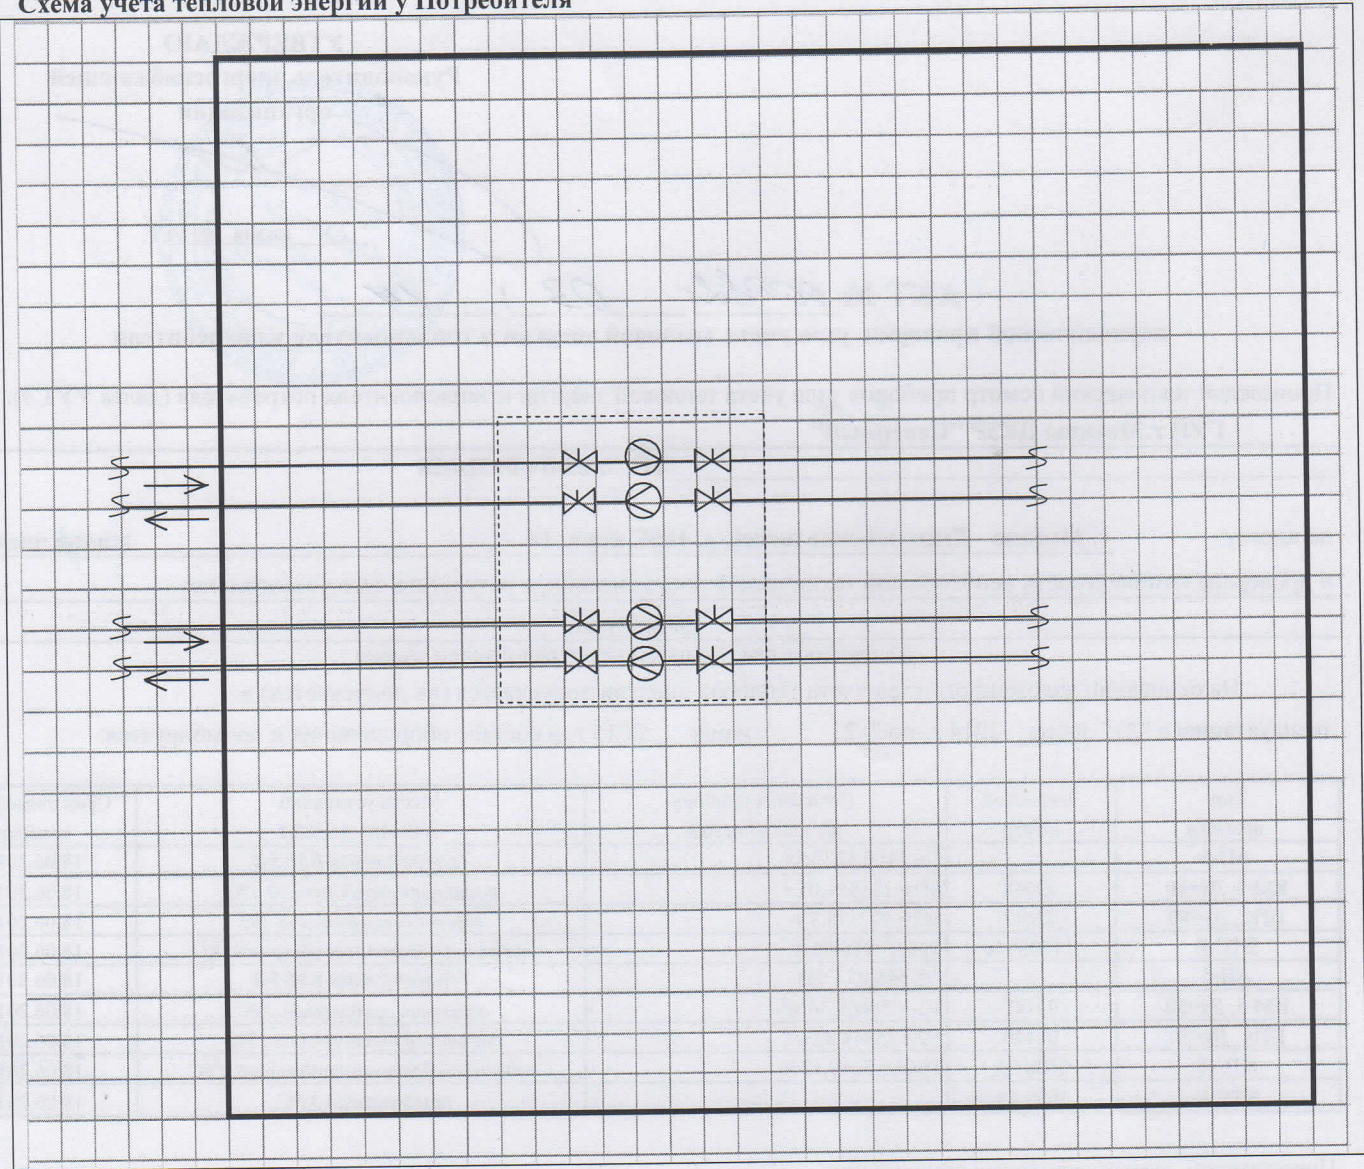

Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04

подпись _____

подпись _____

М.П.