

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**визуального осмотра**

1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.33-1.1.36; 7.1.1; 7.1.9; 7.1.14; 7.1.15; 7.1.17; 7.1.18; 7.1.24; 7.1.29; 7.1.30.	Соответствует ПУЭ
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В.  2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ)  2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные.  2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок	ПУЭ: 1.1.19; 1.1.20; 4.1.3-4.1.7; 4.1.11-4.1.16; 4.1.18-4.1.25; 4.1.28; 6.2.6; 6.3.15; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.28; 7.1.2-7.1.8; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.52; 7.1.57.	Соответствует ПУЭ
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32	Соответствует ПУЭ
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5(пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16.	Соответствует ПУЭ

1	2	3
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37	Соответствует ПУЭ
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ: 1.5.13-1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.34; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66.	Соответствует ПУЭ
7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 3.1.2-3.1.7; 6.1.32-6.1.34; 6.1.36	Соответствует ПУЭ
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.1.29; 2.1.14-2.1.30; 2.1.31-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.2.12; 6.2.13; 7.1.32-7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55-7.2.57	Соответствует ПУЭ
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.15; 2.3.18-2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53	Соответствует ПУЭ
10. Рекламное освещение	ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; 6.1.49	-
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 7.1.46-7.1.56; 7.1.58; 6.6.1-6.6.31	Соответствует ПУЭ
12. Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов на вводе в здание	ПУЭ: 1.7.55-1.7.63; 1.7.66; 1.7.76-1.7.81; 1.7.100-1.7.104; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7.118; 7.1.59; 7.2.60; 1.7.82; 1.7.83; 1.7.119-1.7.123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162-1.7.164; 1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88	Соответствует ПУЭ
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	-
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	ПУЭ: 1.1.29; 1.1.30; 2.1.31	Соответствует ПУЭ

**Заключение:** \_\_\_\_\_

Испытания провели: Рук. испытательной лаборатории  
(должность)  
Инженер-наладчик  
(должность)  
Протокол проверил: Тех. директор  
(должность)



Ставровский А.А.  
(Ф.И.О.)  
Зверев Е.Л.  
(Ф.И.О.)  
Пащенко А.В.  
(Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

«25.» 05. 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики \_\_\_\_\_ А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков \_\_\_\_\_ произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: \_\_\_\_\_ **Дмитровское шоссе д. 165Д корп. 2** \_\_\_\_\_.

В квартирах №№ 1-262 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии \_\_\_\_\_.

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-262 \_\_\_\_\_;

Не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_.

**Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Северный»**



\_\_\_\_\_ **Д.Ю. Хлебалин**

**Чистильщики**

\_\_\_\_\_ **А.В. Горчаков**

\_\_\_\_\_ **Н.В. Горчаков**

**Генеральный директор ООО «СКТ «Север»** \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ **Е.Ф. Гулевский**

**АКТ**  
**Обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики**

г. Москва

«21» 05 2015 г.

Дом № 165Д кор.2 по улице Дмитровское шоссе

Муниципального района Северный.

Настоящий акт составлен о том, что система ДУ и ППА находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Генеральный директор ООО «ЛИРА» \_\_\_\_\_

О.А. Маслов

Представитель ГБУ  
«Жилищник района «Северный» \_\_\_\_\_





МЕДИЦИНСКА ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТОТ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА СЕД ДЕНА 17.11.11

Називание потребителя: ГБУ Жилищник р-на Северный № 024  
 Адрес потребителя: Дмитровское ш. 9, 165, Д-2 Телефон: 767-83-40  
 Ответственное лицо: Леоненкова И.А.

Б.номер: 10-01-1-11 Д.номер: 0017 Район: Северный  
 Отчетный период: 11.11.11 Отчетное время: 10:00

Дата	Учет (кВт)	Тотал (кВт)	Тотал (кВт)	Вход (кВт)	Выход (кВт)	Кол-во тепл (кВт)	Темп (град)	Темп (град)	Темп (град)	Темп (град)
01-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
02-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
03-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
04-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
05-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
06-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
07-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
08-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
09-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
10-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
11-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
12-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
13-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
14-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
15-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
16-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
17-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
18-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
19-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
20-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
21-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
22-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
23-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
24-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
25-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
26-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
27-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
28-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
29-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
30-10	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0
Итого	21.0771	21.07	21.07	2107.71	2107.71	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0

Умножить на коэффициент: 1.00    Коэф. на погрешность: 1.00    Коэф. на погрешность: 1.00  
 Итого: 21.0771    21.07    21.07    2107.71    2107.71    1.00    10.0    10.0    10.0    10.0

Таб. Измерения	Учет (кВт)	Вход (кВт)	Выход (кВт)	Темп (град)
01-11-11 (10.0)	21.0771	2107.71	2107.71	10.0
01-02-11 (10.0)	21.0771	2107.71	2107.71	10.0
Итого	21.0771	2107.71	2107.71	10.0

Итого: 65.00

Обновление: 0.35 19.11.11 154    ИС-4-2.07    ИС-4-2.06    0701(Н1-Н2)

ОАО "МОСК  
 Филиал № 11 "Горэнерго"  
 Отделение сбыта



МЕДИАННЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРА ЭКСП.ИИ  
И ТЕПЛОСЧЕТАМИ ЗА 02 мес 1997 г.

Наименование потребителя: ТБЧ "Миллионник района Северный" Номер: 024  
 Адрес потребителя: Дмитровское ш 165, Д-2 Телефон: 767-83-40  
 Ответственное лицо: Леоненкова ИА.

Виды топлива: ТЭЦ-1 (ТЭЦ) Параллельно: 0000  
 Отметка ввода прибора: 1 Дата ввода в эксплуатацию: 1997

Дата	Тепл. [Гкал]	Тепл. [ГДж]	Тепл. [МВт]	Тепл. [кВт]	Тепл. [кВт]	Тепл. [кВт]	Тепл./час [кВт]	Тепл. [Гкал]	Тепл. [ГДж]	Тепл. [МВт]	
01-02	4,70150	19,4	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
02-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
03-02	4,70150	19,7	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
04-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
05-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
06-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
07-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
08-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
09-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
10-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
11-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
12-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
13-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
14-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
15-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
16-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
17-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
18-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
19-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
20-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
21-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
22-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
23-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
24-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
25-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
26-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
27-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
28-02	4,70150	19,8	33,3	3,3	249,700	273,000	3,300	84,044	3,4	3,7	24,00
Итого:	127,01500	51,5	89,7	8,9	689,700	759,000	8,900	220,132	9,3	10,1	270,00

Теплоноситель: ТЭЦ-1 Температура: 150-160  
 Давление: 10-12 Давление: 1,0-1,2

Вид топлива	Тепл. [Гкал]	Тепл. [ГДж]	Тепл. [МВт]	Тепл. [кВт]
02-02-15 ТЭЦ	127,01500	515,85000	89,70000	8,90000
02-02-15 ТЭЦ	127,01500	515,85000	89,70000	8,90000
Итого:	127,01500	515,85000	89,70000	8,90000

- (1) ТЭЦ-1
- (2) ТЭЦ-2
- (3) ТЭЦ-3
- (4) ТЭЦ-4
- (5) ТЭЦ-5
- (6) ТЭЦ-6
- (7) ТЭЦ-7
- (8) ТЭЦ-8
- (9) ТЭЦ-9
- (10) ТЭЦ-10

Табл. № 01.001

Безделовые 2.07 02-10-10 1997 02-02-15 02-02-15 02-02-15 02-02-15 02-02-15 02-02-15

ОАО "МОЭК"  
 Филиал № 11 "ГорэнергоСбыт"  
 Отделение сбыта




ГБУ Жилищник р-на Северный  
Дмитровское ш. 9. 165, Д-2  
Леоненкова И.А.

024  
767-83-40

Q 280, 148

ОАО "МОЭК"  
Филиал № 11 "Горэнерго" г.Т.Т.  
Отделение сбыта

СОБОЛЕВ Д.И.  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ИТО-ОСМ2 СЕВЕР

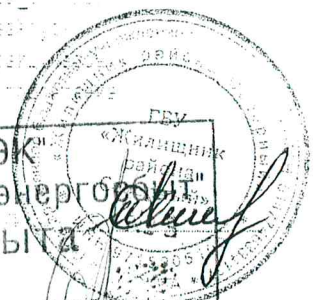




ГБУ "Климушкин р-но Северный"  
Дмитровское ш. 9/165, Д-2  
Леденцова И.А.

024  
767-83-40

ОАО "МОЭК"  
Филиал № 11 "Горэнерго" Северо-Западный  
Отделение сбыта

СОБОЛЕВ Д.И.  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ЦТО ОСМ 2 СЕВЕР

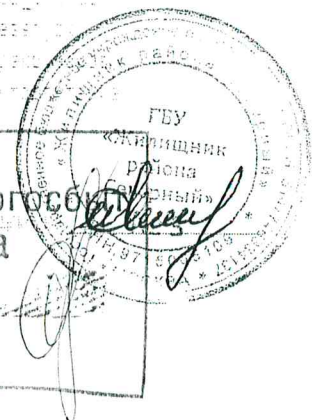

**МЕДИАННЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
4 ТЕПЛОУЧЕТЕЛЯ ЗА 01 мес 1997 г.**

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Степень застройки

ГБУ "Миллиум" б-ча Северный  
Дмитровское ш. 9, 165, Д-2  
Леонченко И.А.

Рисунки  
Телефон 024  
767-83-40

Водоузел № 10-11-1-3-3  
Счетчик учета тепла

Период 1997  
Счетчик учета тепла МТК

Расход газа 1000,00 м³  
Расход воды 1000,00 м³

Дата	Сред. Т(град)	Тmax (град)	Тmin (град)	Тср (град)	Qср (кВт)	Qmax (кВт)	Qmin-Qmax (кВт)	Тmax (град)	Qср (кВт)	Тmax (град)
01-01	4,03492	21,4	24,4	2,0	244,689	245,421	1,732	21,4	244,689	24,00
02-01	4,11816	21,4	24,4	2,3	242,897	243,434	0,537	21,4	242,897	24,00
03-01	4,19177	21,7	24,7	2,7	242,522	243,042	0,520	21,7	242,522	24,00
04-01	4,27378	21,7	24,7	3,0	241,779	242,296	0,517	21,7	241,779	24,00
05-01	4,34814	21,7	24,7	3,3	241,659	242,161	0,502	21,7	241,659	24,00
06-01	4,42877	21,7	24,7	3,6	241,177	241,704	0,527	21,7	241,177	24,00
07-01	4,47384	21,7	24,7	3,9	241,892	242,420	0,528	21,7	241,892	24,00
08-01	4,51887	21,7	24,7	4,2	241,704	242,230	0,526	21,7	241,704	24,00
09-01	4,56447	21,7	24,7	4,4	241,078	241,718	0,640	21,7	241,078	24,00
10-01	4,61034	21,7	24,7	4,6	240,619	241,252	0,633	21,7	240,619	24,00
11-01	4,65673	21,7	24,7	4,8	240,679	241,277	0,598	21,7	240,679	24,00
12-01	4,70447	21,7	24,7	5,0	240,174	241,177	0,993	21,7	240,174	24,00
01-02	4,75278	21,7	24,7	5,2	240,758	241,181	0,423	21,7	240,758	24,00
02-02	4,79947	21,7	24,7	5,4	240,174	241,177	0,993	21,7	240,174	24,00
03-02	4,84678	21,7	24,7	5,6	240,149	241,161	0,992	21,7	240,149	24,00
04-02	4,89384	21,7	24,7	5,8	239,451	241,161	1,710	21,7	239,451	24,00
05-02	4,94078	21,7	24,7	6,0	238,747	241,161	2,414	21,7	238,747	24,00
06-02	4,98773	21,7	24,7	6,2	238,181	241,161	2,980	21,7	238,181	24,00
07-02	5,03478	21,7	24,7	6,4	237,717	241,161	3,444	21,7	237,717	24,00
08-02	5,08173	21,7	24,7	6,6	237,217	241,161	3,944	21,7	237,217	24,00
09-02	5,12878	21,7	24,7	6,8	236,717	241,161	4,444	21,7	236,717	24,00
10-02	5,17573	21,7	24,7	7,0	236,217	241,161	4,944	21,7	236,217	24,00
11-02	5,22278	21,7	24,7	7,2	235,717	241,161	5,444	21,7	235,717	24,00
12-02	5,26973	21,7	24,7	7,4	235,217	241,161	5,944	21,7	235,217	24,00
01-03	5,31678	21,7	24,7	7,6	234,717	241,161	6,444	21,7	234,717	24,00
02-03	5,36373	21,7	24,7	7,8	234,217	241,161	6,944	21,7	234,217	24,00
03-03	5,41078	21,7	24,7	8,0	233,717	241,161	7,444	21,7	233,717	24,00
04-03	5,45773	21,7	24,7	8,2	233,217	241,161	7,944	21,7	233,217	24,00
05-03	5,50478	21,7	24,7	8,4	232,717	241,161	8,444	21,7	232,717	24,00
06-03	5,55173	21,7	24,7	8,6	232,217	241,161	8,944	21,7	232,217	24,00
07-03	5,59878	21,7	24,7	8,8	231,717	241,161	9,444	21,7	231,717	24,00
08-03	5,64573	21,7	24,7	9,0	231,217	241,161	9,944	21,7	231,217	24,00
09-03	5,69278	21,7	24,7	9,2	230,717	241,161	10,444	21,7	230,717	24,00
10-03	5,73973	21,7	24,7	9,4	230,217	241,161	10,944	21,7	230,217	24,00
11-03	5,78678	21,7	24,7	9,6	229,717	241,161	11,444	21,7	229,717	24,00
12-03	5,83373	21,7	24,7	9,8	229,217	241,161	11,944	21,7	229,217	24,00
Итого	1000,000	21,7	24,7	5,4	276,034	276,161	160,127	21,7	5,4	244,00

Qср, кВт - сред. расход  
Qmax, кВт - макс. расход  
Qmin, кВт - мин. расход

№	№	Дата	Qср (кВт)	Qmax (кВт)	Qmin (кВт)	Тmax (град)
01-01-97	1000	01.01.1997	244,689	245,421	244,689	21,4
12-01-97	1000	31.12.1997	230,177	241,161	230,177	21,7
Итого			1000,000	276,034	276,161	244,00

Расшифровка описания:  
(1) параметр Tmax  
(2) параметр Tср  
(3) объем датчика  
(4) дата  
(5) название  
(6) адрес  
(7) код электросчетчика

Счетчик № 767-83-40

Обслуживание с 1997 по 01-01-97 г.

**ОАО "МОЭК"**  
**Филиал № 11 "Горэнергообит"**  
**Отделение сбыта**

*(Подпись)*




Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за январь 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м	Перерасчет ГВ, куб. м	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1301,821	0,000	1301,821	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	329,696	0,000	329,696	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1073,017	0,000	1073,017	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	194,160	0,000	194,160	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1656,370	0,000	1656,370	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	364,481	0,000	364,481	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1848,612	0,000	1848,612	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1600,911	0,000	1600,911	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	337,687	0,000	337,687	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1508,294	0,000	1508,294	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	316,826	0,000	316,826	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	559,910	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	352,793	0,000	352,793	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1722,324	0,000	1722,324	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1188,674	0,000	1188,674	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,471	0,000	273,471	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1604,949	0,000	1604,949	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	406,562	0,000	406,562	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1170,897	0,000	1170,897	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,888	0,000	273,888	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,786	0,000	1134,786	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	204,821	0,000	204,821	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1914,896	0,000	1914,896	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	353,982	0,000	353,982	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1822,400	0,000	1822,400	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	318,333	0,000	318,333	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1449,751	0,000	1449,751	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	357,246	0,000	357,246	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
5	03-04-0932/029	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1159,284	0,000	1159,284	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	233,746	0,000	233,746	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	355,887	0,000	355,887	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2526,852	0,000	2526,852	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	331,100	0,000	331,100	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1199,229	0,000	1199,229	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,233	0,000	193,233	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
6	03-04-0932/030	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	841,976	0,000	841,976	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	199,500	0,000	199,500	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1275,657	0,000	1275,657	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	220,905	0,000	220,905	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1216,669	0,000	1216,669	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186,644	0,000	186,644	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	158,233	0,000	158,233	Северная 9-я линия,1
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	165,707	0,000	165,707	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,837	0,000	1134,837	Северная 9-я линия,21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,588	0,000	193,588	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1683,040	0,000	1683,040	Северная 9-я линия,9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	130,904	0,000	130,904	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1857,526	0,000	1857,526	Северная 9-я линия,7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1926,429	0,000	1926,429	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	229,673	0,000	229,673	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2032,400	0,000	2032,400	Северная 9-я линия,13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,13
8	03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2536,830	0,000	2536,830	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	230,200	0,000	230,200	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1148,263	0,000	1148,263	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	117,762	0,000	117,762	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2679,662	0,000	2679,662	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	436,084	0,000	436,084	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	902,000	0,000	902,000	Северная 9-я линия,17
10	03-04-307	По расчету	Т/Эн. Отопление	101,130	0,000	101,130	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,17
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2197,909	0,000	2197,909	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
11	03-04-308	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	455,945	0,000	455,945	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			8743,343	0,000	8743,343	48232,062	0,000	48232,062	

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

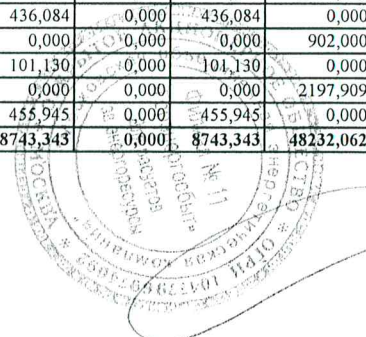

ФИО

00 200

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за февраль 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м	Перерасчет ГВ, куб. м	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1145.964	0.000	1145.964	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	252.508	0.000	252.508	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	938.726	0.000	938.726	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	149.569	0.000	149.569	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1511.103	0.000	1511.103	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	280.537	0.000	280.537	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1295.828	0.000	1295.828	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	246.412	0.000	246.412	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1488.845	0.000	1488.845	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	261.490	0.000	261.490	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1385.253	0.000	1385.253	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	248.071	0.000	248.071	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	559.910	0.000	559.910	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	268.705	0.000	268.705	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1569.087	0.000	1569.087	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	260.554	0.000	260.554	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1084.209	0.000	1084.209	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	208.102	0.000	208.102	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1499.243	0.000	1499.243	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	310.597	0.000	310.597	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1082.917	0.000	1082.917	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209.911	0.000	209.911	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1018.767	0.000	1018.767	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	164.935	0.000	164.935	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
4	03-04-0932/028	ПУ у потребителя	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1780.737	0.000	1780.737	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	285.103	0.000	285.103	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1690.104	0.000	1690.104	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	255.202	0.000	255.202	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1475.240	0.000	1475.240	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	286.050	0.000	286.050	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1165.997	0.000	1165.997	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186.716	0.000	186.716	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
5	03-04-0932/029	По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	827.581	0.000	827.581	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1939.259	0.000	1939.259	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	259.700	0.000	259.700	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1103.475	0.000	1103.475	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	152.257	0.000	152.257	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	884.929	0.000	884.929	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	159.562	0.000	159.562	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1218.698	0.000	1218.698	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
6	03-04-0932/030	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	174.658	0.000	174.658	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1171.190	0.000	1171.190	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	150.913	0.000	150.913	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	130.296	0.000	130.296	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	148.698	0.000	148.698	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1046.349	0.000	1046.349	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	160.016	0.000	160.016	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1539.150	0.000	1539.150	Северная 9-я линия, 9
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	108.749	0.000	108.749	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1599.420	0.000	1599.420	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161.136	0.000	161.136	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1729.049	0.000	1729.049	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.066	0.000	190.066	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1921.720	0.000	1921.720	Северная 9-я линия, 13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261.008	0.000	261.008	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2225.380	0.000	2225.380	Северная 9-я линия, 15
8	03-04-202	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.234	0.000	190.234	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1051.922	0.000	1051.922	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	98.214	0.000	98.214	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2426.767	0.000	2426.767	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	339.660	0.000	339.660	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	715.000	0.000	715.000	Северная 9-я линия, 17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	109.276	0.000	109.276	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 17
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2066.708	0.000	2066.708	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	373.037	0.000	373.037	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	373.037	0.000	373.037	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			7041.942	0.000	7041.942	44158.527	0.000	44158.527	

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНИКА ФИОЛЕНИЯ СБЫТА №2  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
Н.Т. ГОЛУБ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за март 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1272,175	0,000	1272,175	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209,785	0,000	209,785	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1082,179	0,000	1082,179	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	127,619	0,000	127,619	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1716,083	0,000	1716,083	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	234,565	0,000	234,565	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1396,612	0,000	1396,612	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	207,235	0,000	207,235	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1664,187	0,000	1664,187	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	215,395	0,000	215,395	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1522,270	0,000	1522,270	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	207,421	0,000	207,421	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	559,910	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,766	0,000	214,766	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1770,827	0,000	1770,827	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,372	0,000	214,372	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1242,697	0,000	1242,697	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопление	2,374	0,000	2,374	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	187,731	0,000	187,731	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1758,808	0,000	1758,808	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопление	5,705	0,000	5,705	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	274,443	0,000	274,443	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1213,992	0,000	1213,992	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	192,456	0,000	192,456	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1187,030	0,000	1187,030	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	145,072	0,000	145,072	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1892,494	0,000	1892,494	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	247,728	0,000	247,728	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1931,408	0,000	1931,408	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	221,642	0,000	221,642	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1414,248	0,000	1414,248	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	242,503	0,000	242,503	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
5	03-04-0932/029	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1186,765	0,000	1186,765	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	153,570	0,000	153,570	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2541,149	0,000	2541,149	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	224,200	0,000	224,200	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1190,877	0,000	1190,877	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	124,807	0,000	124,807	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	854,314	0,000	854,314	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,348	0,000	133,348	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
6	03-04-0932/030	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	94,478	0,000	94,478	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1308,831	0,000	1308,831	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	146,672	0,000	146,672	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1284,535	0,000	1284,535	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	125,717	0,000	125,717	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	104,715	0,000	104,715	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	112,899	0,000	112,899	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1166,650	0,000	1166,650	Северная 9-я линия,21
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,275	0,000	133,275	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1723,850	0,000	1723,850	Северная 9-я линия,9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	88,928	0,000	88,928	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1834,508	0,000	1834,508	Северная 9-я линия,7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1885,963	0,000	1885,963	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	157,276	0,000	157,276	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2068,050	0,000	2068,050	Северная 9-я линия,13
8	03-04-202	Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,13
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2356,470	0,000	2356,470	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	163,419	0,000	163,419	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1162,178	0,000	1162,178	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	85,743	0,000	85,743	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2662,600	0,000	2662,600	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	281,934	0,000	281,934	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	869,000	0,000	869,000	Северная 9-я линия,17
9	03-04-203	По расчету	Т/Эн. Отопление	89,437	0,000	89,437	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,17
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2226,832	0,000	2226,832	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
10	03-04-307	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
11	03-04-308	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	869,000	0,000	869,000	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	89,437	0,000	89,437	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,17
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение	ПУ на доме	Горячая вода	6002,168	0,000	6002,168	48041,970	0,000	48041,970	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СБЫТА №2  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
Н.Г. ГОЛУБ